

3º PAVIMENTO - UTI ADULTO
PLANTA PARCIAL
ESC. 1:75


LISTA DE EQUIPAMENTOS			
TAG:	UE-02/03	UC-02/03	
FABRICANTE REFERÊNCIA:	CARRIER	CARRIER	
MODELO:	50BZ180	38CC090	
CAPACIDADE RESFR. (Btu/h)	180.000	90.000	
CAPACIDADE AQUEC. (kW)	20,0	---	
CAPACIDADE UMIDIF. (kW)	10,0	---	
VAZÃO DE INSUFL. (m³/h)	10.200	---	
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)	2.600	---	
PRESSÃO ESTÁTICA DISP. (mmCa)	50	0	
FILTRAGEM CLASSE:	G4/F8	---	
QUANTIDADE (PEÇAS)	02	04	
POTÊNCIA (Kw) - (UNITÁRIO)	30,00		
TENSÃO	220V/3F/60Hz		

LISTA DE EQUIPAMENTOS			
TAG:	EX-3-01	EX-3-02	
FABRICANTE REFERÊNCIA:	PROJELMEC	PROJELMEC	
MODELO REFERÊNCIA:	CSD-160	CSD-160	
GABINETE METÁLICO TIPO:	EXAUSTOR	EXAUSTOR	
VAZÃO DE AR (m³/h)	1.300	1.100	
PRESSÃO ESTÁTICA (mmCa)	30	30	
FILTRAGEM CLASSE:	G4	G4	
QUANTIDADE (PEÇAS)	01	01	
POTÊNCIA (Kw) - (UNITÁRIO)	0,37	0,25	
TENSÃO:	220V/3F/60Hz	220V/3F/60Hz	

LISTA DE ACESSÓRIOS					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	FABRICANTE
1	21	PÇ	GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD.: ST-DG	22,5x12,5	TROX
2	03	PÇ	GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD.: ST-DG	22,5x16,5	TROX
3	09	PÇ	GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD.: ST-DG	42,5x16,5	TROX
4	02	PÇ	GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD.: ST-DG	32,5x16,5	TROX
5	04	PÇ	GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD.: ST-DG	52,5x22,5	TROX
6	02	PÇ	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MOD.: AR-AG	82,5x22,5	TROX
7	05	PÇ	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MOD.: AR-AG	52,5x22,5	TROX
8	03	PÇ	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MOD.: AR-AG	32,5x22,5	TROX
9	02	PÇ	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, MOD.: AR-AG	22,5x16,5	TROX
10	03	PÇ	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MOD.: RL-B	30x30	TROX
11	01	PÇ	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MOD.: RL-B	35x35	TROX
12	01	PÇ	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MOD.: RL-B	45x25	TROX
13	01	PÇ	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MOD.: RL-B	50x25	TROX
14	01	PÇ	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MOD.: RL-B	25x20	TROX
15	05	PÇ	GRELHA DE PORTA, MOD.: AGS-T	22,5x12,5	TROX
16	04	PÇ	GRELHA DE PORTA, MOD.: AGS-T	22,5x16,5	TROX
17	01	PÇ	GRELHA DE PORTA, MOD.: AGS-T	32,5x22,5	TROX
18	02	PÇ	GRELHA PARA EXAUSTÃO EM PLÁSTICO	35x16	VENTOKIT
19	01	PÇ	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, MOD.: RL-B	40x40	TROX
20	02	PÇ	VENEZIANA DE EXAUSTÃO, MOD. AWG	68,5x33,0	TROX
21	01	PÇ	VENEZIANA DE EXAUSTÃO, MOD. AWG	38,5x33,0	TROX
22	02	PÇ	CAIXA DE FILTRO FINO F8 GALVANIZADA PARA DUTO, MOD.: FBDU	80,4x80,4	TROX
23	01	PÇ	CAIXA DE FILTRO PARA MONTAGEM ENTRE DUTOS, MOD.: FBDU, CLASSE F4	51,0x80,4	TROX
24	01	PÇ	VENEZIANA DE AR EXTERNO COM FILTRO CLASSE G4, MOD.: VDF	59,7x79,7	TROX
25	02	PÇ	VENEZIANA DE AR EXTERNO COM FILTRO CLASSE G4, MOD.: VDF	59,7x49,7	TROX



CASA MAQS. MET. AR CONDICADO 1 E 2
CORTE SS
ESC. 1:50

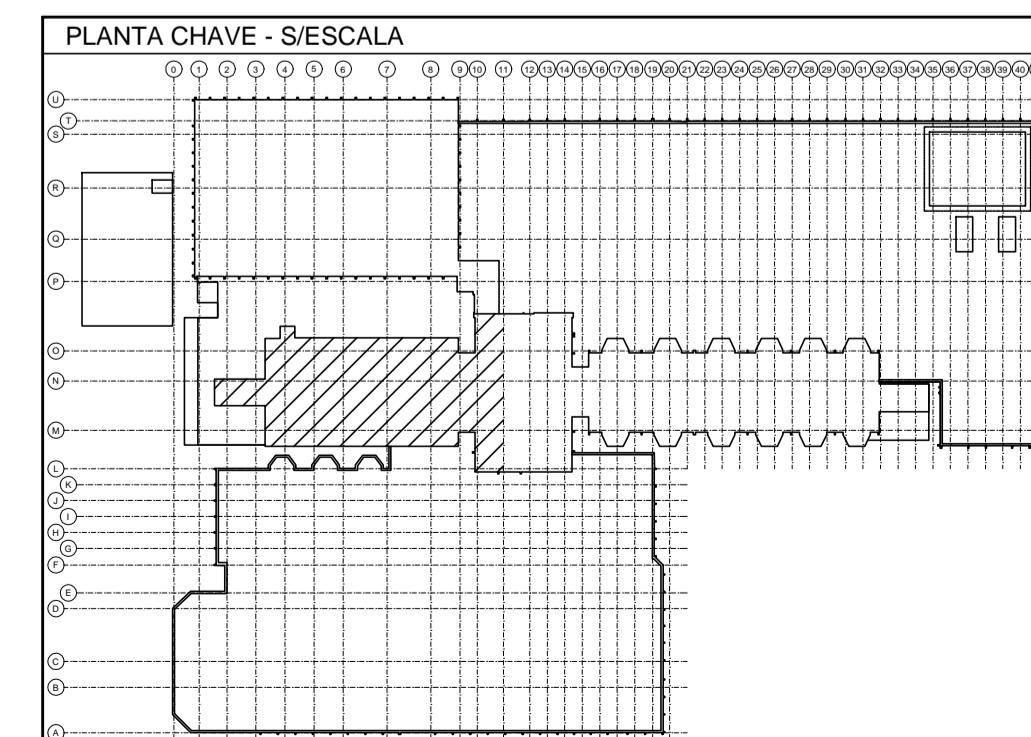

LEGENDA			
FC	FAN COIL	RE	RETORNO
UE	UNIDADE EVAPORADORA	UC	UNIDADE CONSENSADORA
VI	CAIXA DE VENTILAÇÃO	AE	AR EXTERNO
IN	INSUFLAMENTO	VI	VENTILAÇÃO
	DUTO DE INSUFLAÇÃO E AR EXTERNO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO		DUTO DE RETORNO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO
			DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA GALVANIZADA SEM ISOLAMENTO

NOTAS

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/h.
- DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR CONDICIONADO SERÃO ISOLADOS COM MANTA DE LÃ DE ROCHA ESPESURA DE 2" DENSIDADE 40kg/m³, TIPO ISOFLEX.
- TODOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE 10x10x2cm.
- ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE SUPORTES 3,00mt.
- TODAS AS CURVAS DEVERÃO SER PROVIDAS DE VEIAS DEFLETORAS.

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO
 AV. MIN. PETRÔNIO PORTELA, 1800 - JARDIM IRACEMA - SP
 CEP: 13.240-000

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PLANTA - 3º PAVIMENTO - UTI ADULTO
REDE DUTOS E CORTES

PROJETO BÁSICO

ÁREA: AC - 04/06
 DATA: MARÇO/2019

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
 Eng. RICARDO BERTHOLD DA SILVA

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:

COR	COR PENA
1	7 0,10
2	7 0,20
3	7 0,30
4	7 0,40
5	7 0,50
6	7 0,60
7	7 0,70
8	7 0,10
9	7 0,05
30	7 0,20
31	7 0,10
32	7 0,30
250	250 0,15
251	251 0,15
252	252 0,15
253	253 0,15
254	254 0,15