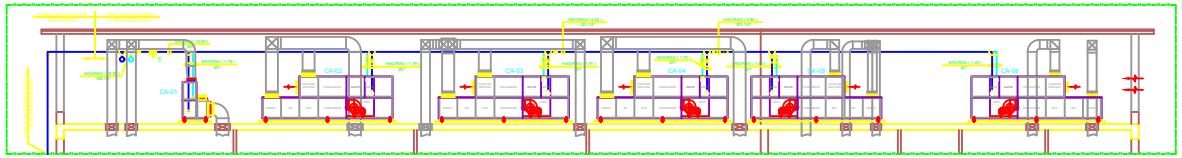

CORTE AA

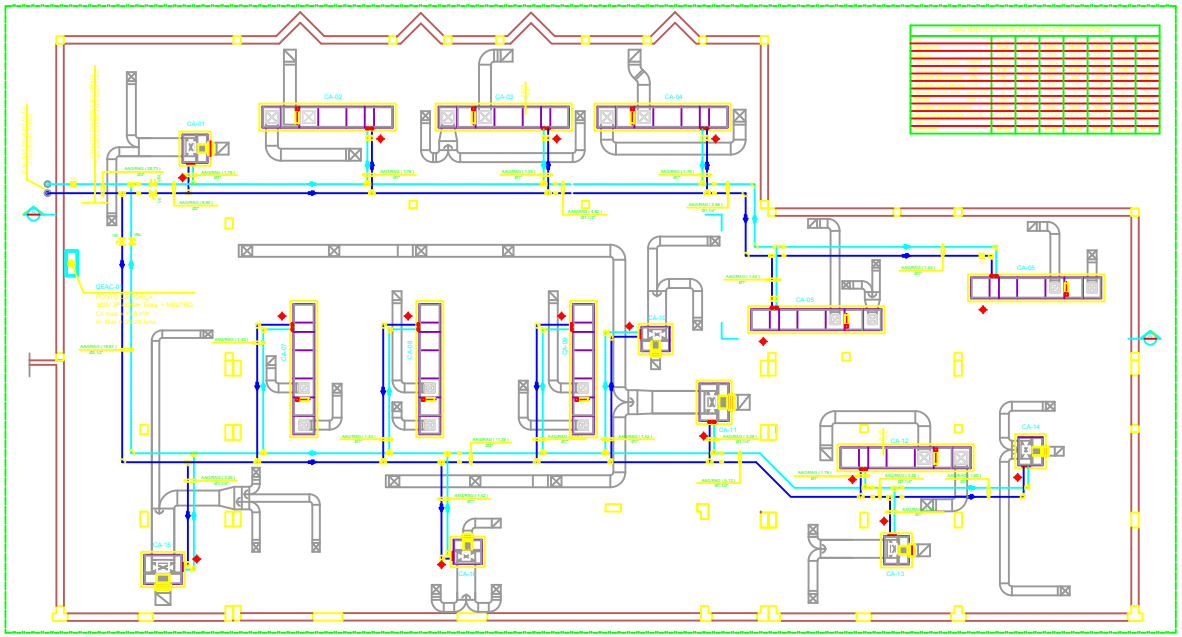

PLANTA DO PISO TÉCNICO

NOTAS DE HIDRÁULICA

- DISTRIBUIÇÃO DE CANALIZAÇÃO E SUBDIVISÃO DAS REDE PRIMÁRIA:
- OS TUBOS DE ATÉ 50" DA REDE ENTRE OS AQUECEDORES CHILLER/UNIDADE - AUTBA A CA-01/02, CA-03/05 E SCHULLA 43, 88M CERTURA E FORTALCOM SOLDA 88M, (CONFORME NORMA ANSI B16.10)
- OS TUBOS DE ATÉ 2" E AUMA INFERIOR A 50M DO AÇO CARBONO PRETO - AUTBA A CA-01/02 SCHULLA 43, 88M CERTURA E FORTALCOM SOLDADA PARA SOLDA, (CONFORME NORMA ANSI B16.10)
- SUPERIOR ENTRE PARÊNTESES INDICAM DIÂMETRO DA REDE ENTRE AUTBA.
- OS CONEXÕES DE ATÉ 50" DA REDE PRIMÁRIA DEVEM SER FEITAS MEDIANTE SOLDA PRIMANDO LIGAÇÃO POR RÓSCA 88F.
- AS CONEXÕES DE ATÉ 2" DA REDE PRIMÁRIA DEVEM SER 88F DE AÇO CARBONO FORJADO PRETO - CLASSE SUPERIOR PARA SOLDA DE TOPO.
- AS CONEXÕES EQUIPAMENTOS, BOLSÃO, PONTOS PARA CONSULTAS FUNÇÕES MAS FAROLA, LUVA E PORTAS DEVEM A CARGO DO CLIENTE.
- PROHIBIDO A BRIDAGEM PRÓXIMA À TODOS OS CURVAS/CONDUÇÕES DA AR.

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FAN COIL MODULARES