


DETALHE H
Fm.: IH 68

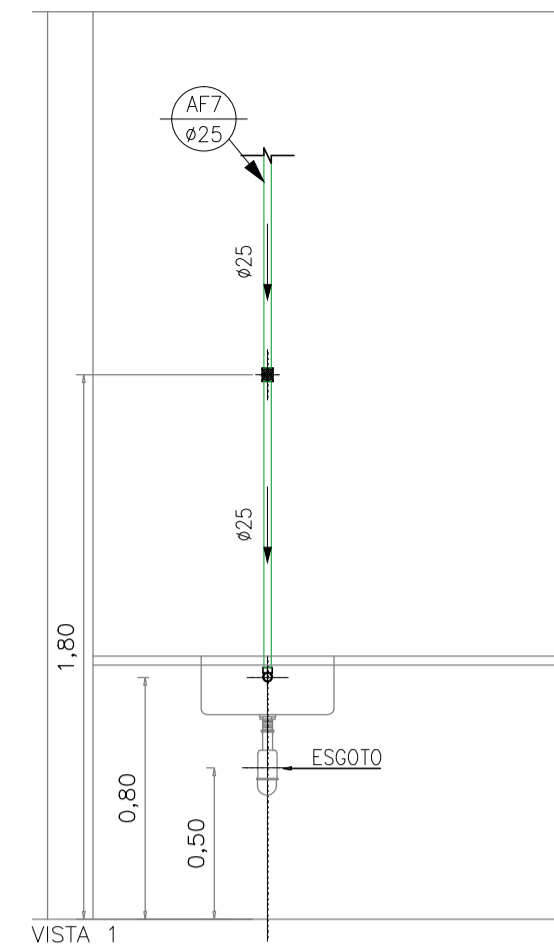


— PVC Soldável marrom —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.65	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rosca

— Registros,Valv.,Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

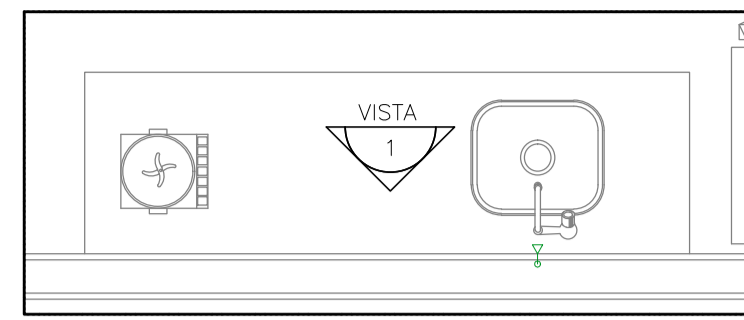

DETALHE J
Fm.: IH 68

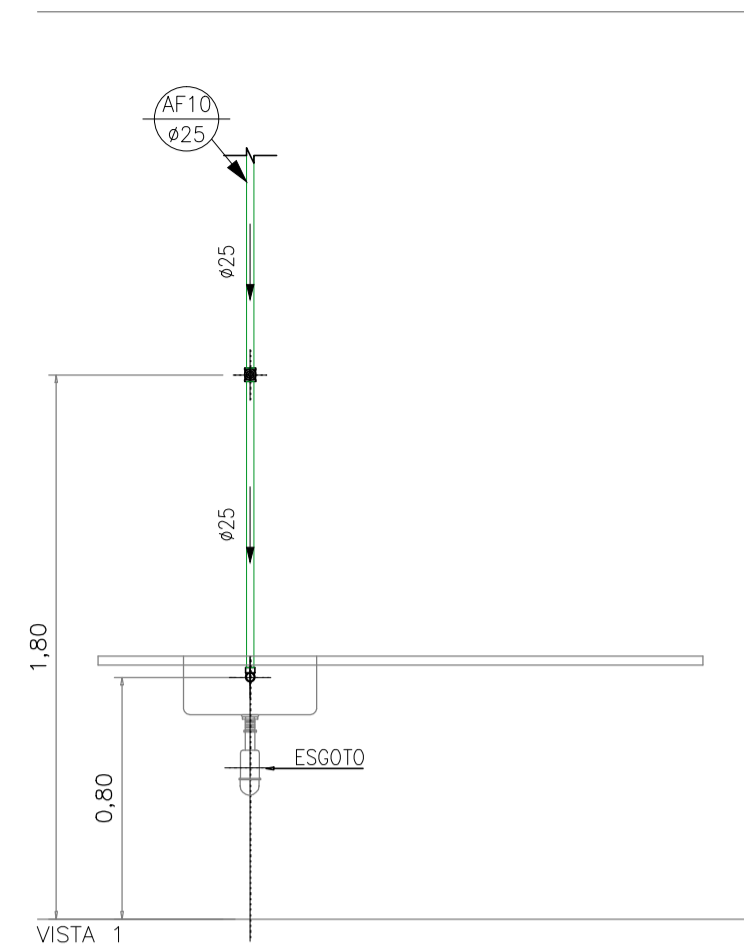

— PVC Soldável marrom —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.65	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rosca

— Registros,Valv.,Hid —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

LEGENDA:

PVC Soldável marrom	
●	- Joelho 90 25mm (Detalhado/em Planta)
●	- Joelho 90 25mm (Detalhado/Sobe)
●	- Joelho 90 50mm (Detalhado/Sobe)
●	- Joelho 90 com rosca 25mmx1/2" (Detalhado/em Planta)
●	- Joelho 90 com rosca 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
●	- Tê 25mm (Detalhado/em Planta)
●	- Tê com rosca 25mmx1/2" (Detalhado/Sobe)
Cobre e Bronze	
●	- Joelho 90 25mm (Detalhado/em Planta)
●	- Joelho 90 25mm (Detalhado/Sobe)
●	- Joelho 90 bola e rosca 25mmx3/4" (Detalhado/Sobe)
●	- Tê 90 25mm (Detalhado/Sobe)
●	- Misturador Termostático Código 4430.015 25mmx3/4"
Registros,Valv.,Hid	
■	- Registro de Gaveta base 1.1/2" (Detalhado/em Planta)
■	- Registro de Gaveta base 3/4" (Detalhado/em Planta)
■	- Válvula de Descarga 1.1/2" (Detalhado/em Planta)
Registros para água quente	
■	- Registro de Gaveta base 3/4" (Detalhado/em Planta)
■	- Registro de Pressão 3/4" (Detalhado/em Planta)
PRUMADAS	
○	Água Quente
○	Água Fria
○	AR
TUBULAÇÃO	
—	- Cobre e Bronze - Tubo Cobre 25mm (Detalhado)
—	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 25mm (Detalhado)
—	- Tubo PVC Soldável marrom Água de Reuso 50mm (Detalhado)

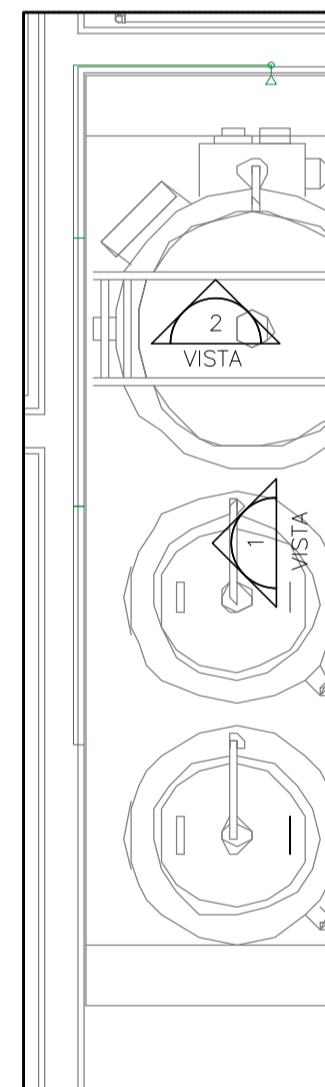

DETALHE K
Fm.: IH 68

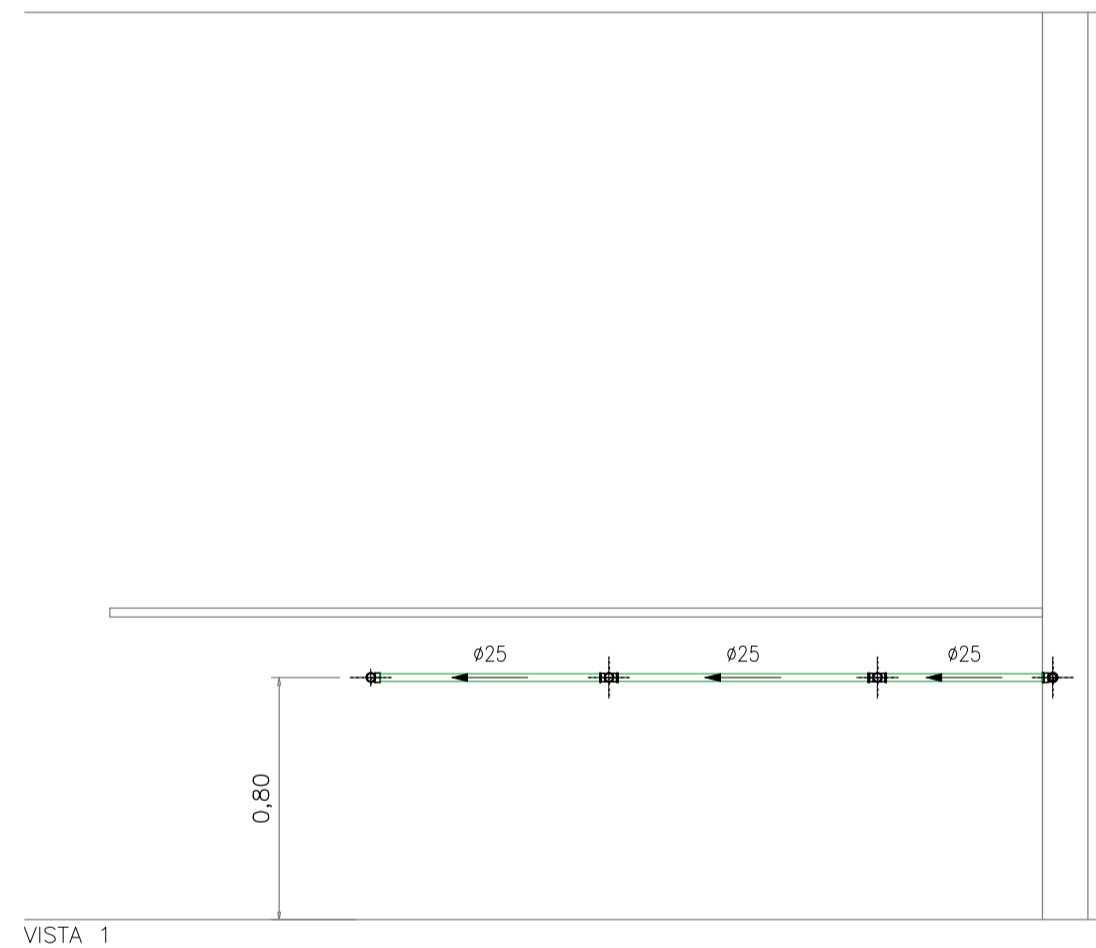


— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4.37	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mm	Joelho 90
2	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rosca
2	pc	25mmx1/2"	Tê com rosca

— Registros,Valv.,Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

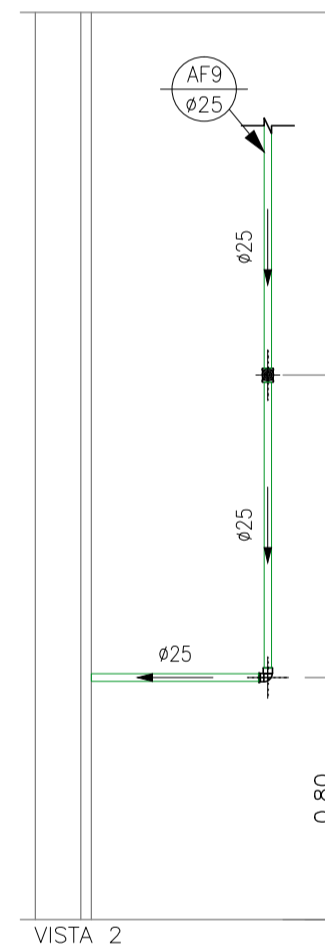

VISTA 2

<p>04 AGO/18 Conforme revisão de arquitetura atualizada com data em 08/08/18 via AutoCAD</p> <p>03 AGO/18 Conforme alterações solicitadas pela execução da obra.</p> <p>02 MAR/15 Alteração da tubulação de água quente em Cobre para PPR.</p> <p>01 FEV/10 Conforme ata de reunião em 19/12/14, e arquitetura recebida em 05/02/15.</p> <p>00 NOV/14 Emissão Inicial</p>	
<p>NGM DATA DESCRIÇÃO PROJETO</p> <p>DESCRIÇÃO</p>	
<p>OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA</p>	
<p>Simétrica Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO 830 FALLO - BR - CEP - 81220-30 FONE: (41) 3112-1122 / FAX: (41) 3112-2143 Email: atendimento@simetrica.com.br</p> <p>ENG. LEVI CARNIETO F: (11) 99962.6776 / (11) 3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D</p>	
<p>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</p>	
ETAPA	PROJETO EXECUTIVO
DESENVOLVIMENTO	NUMERO DA FOLHA: IH 72
<p>HOSPITAL DE BEBEDOURO</p>	
<p>LOCAL: AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP</p>	
<p>REFERÊNCIA: DETALHE: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE, FRIA E REUSO</p>	
<p>PAVIMENTO TERREO</p>	
ESCALA	1:25
UNIDADE	METRO
DATA	AGO/2018
DESENHO	RENIÉ
CONFIRMAÇÃO	ENG. LEVI
PROJETO	PROJETO DE REFERÊNCIA
<p>#_R02_TERREO_LINHA_100_REV01-001</p>	