

LISTA DE MATERIAIS				
ITEM	QTD	DISCRIMINAÇÃO	DIMENSÃO	MODELO
DI-8	02	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM. 2	ADLO+AG
DI-9	33	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM. 3	ADLO+AG
DI-10	09	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM. 4	ADLO+AG
DI-11	02	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM. 5	ADLO+AG
DI-12	04	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO	TAM. 6	ADLO+AG
DI-18	03	DIFUSOR DE INSULAMENTO C/ REGISTRO (3 VIAS)	ADLO+AG	
DI-1	10	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	322x165	AT-AG
DI-2	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-3	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-4	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-5	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-6	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-7	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-8	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-9	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-10	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-11	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-12	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-13	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-14	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-15	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-16	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-17	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-18	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-19	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-20	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-21	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-22	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-23	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-24	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-25	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-26	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-27	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-28	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-29	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-30	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-31	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-32	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-33	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-34	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-35	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-36	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-37	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-38	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-39	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-40	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-41	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-42	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-43	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-44	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-45	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-46	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-47	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-48	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-49	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-50	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-51	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-52	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-53	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-54	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-55	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-56	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-57	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-58	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-59	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-60	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-61	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-62	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-63	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-64	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-65	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-66	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-67	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-68	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-69	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-70	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-71	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-72	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-73	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-74	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-75	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-76	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-77	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-78	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-79	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-80	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-81	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-82	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-83	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-84	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-85	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-86	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-87	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-88	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-89	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-90	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-91	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-92	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-93	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-94	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-95	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-96	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-97	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-98	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-99	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG
DI-100	06	GRELHA DE INSULAMENTO COM REGISTRO	325x165	AT-AG

OS DIMENSIONAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR FORAM BASEADOS NOS MODELOS DA TROX

**LEGENDA DE COMPONENTES**

- I - DUTO DE INSULAMENTO
- V - DUTO DE VENTILAÇÃO
- R - DUTO DE RETORNO
- AE - DUTO DE AR EXTERNO
- E - DUTO DE EXAUSTÃO
- DUTOS EM ALUMÍNIO APARENTE
- DI - DIFUSOR DE INSULAMENTO
- GI - GRELHA DE INSULAMENTO
- GR - GRELHA DE RETORNO
- GE - GRELHA DE EXAUSTÃO
- DVC - DAMPER DE VAZÃO CONSTANTE
- DDCM - DAMPER CORTA FOGO MOTORIZADO
- VAV - VOLUME DE AR VARIÁVEL
- T - TERMOSTATO
- SP - SENSOR DE PRESSÃO
- FCT - FANCOLETE

WW-XX-YY-ZZ - NÚMERO

→ PAVIMENTO


→ PREDIO

→ EQUIPAMENTO

LISTA DAS CAIXA VAV				
TAG	MODELO/TAM	VAZÃO PROL. (m³/s)	VAZÃO MÍN. (m³/s)	VAZÃO MÁX. (m³/s)
VAV-ANI-4P-01	TYR-D-200	600	288	1458
VAV-ANI-4P-02	TYR-D-315	2000	756	3690
VAV-ANI-4P-03	TYR-D-315	2000	756	3690
VAV-ANI-4P-04	TYR-D-160	400	180	900
VAV-ANI-4P-05	TYR-D-200	600	288	1458
VAV-ANI-4P-06	TYR-D-250	1100	432	2214
VAV-ANI-4P-07	TYR-D-315	1250	756	3690
VAV-ANI-4P-08	TYR-D-200	650	288	1458
VAV-ANI-4P-09	TYR-D-315	2000	756	3690
VAV-ANI-4P-10	TYR-D-315	2300	756	3690
VAV-ANI-4P-11	TYR-D-200	770	288	1458

**NOTAS**

- NÚMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/s/h.
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTROS ESPECIFICADOS.
- OS DRENS DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE HIDRÁULICA.
- OS PONTOS DE FORÇA DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE ELÉTRICA.

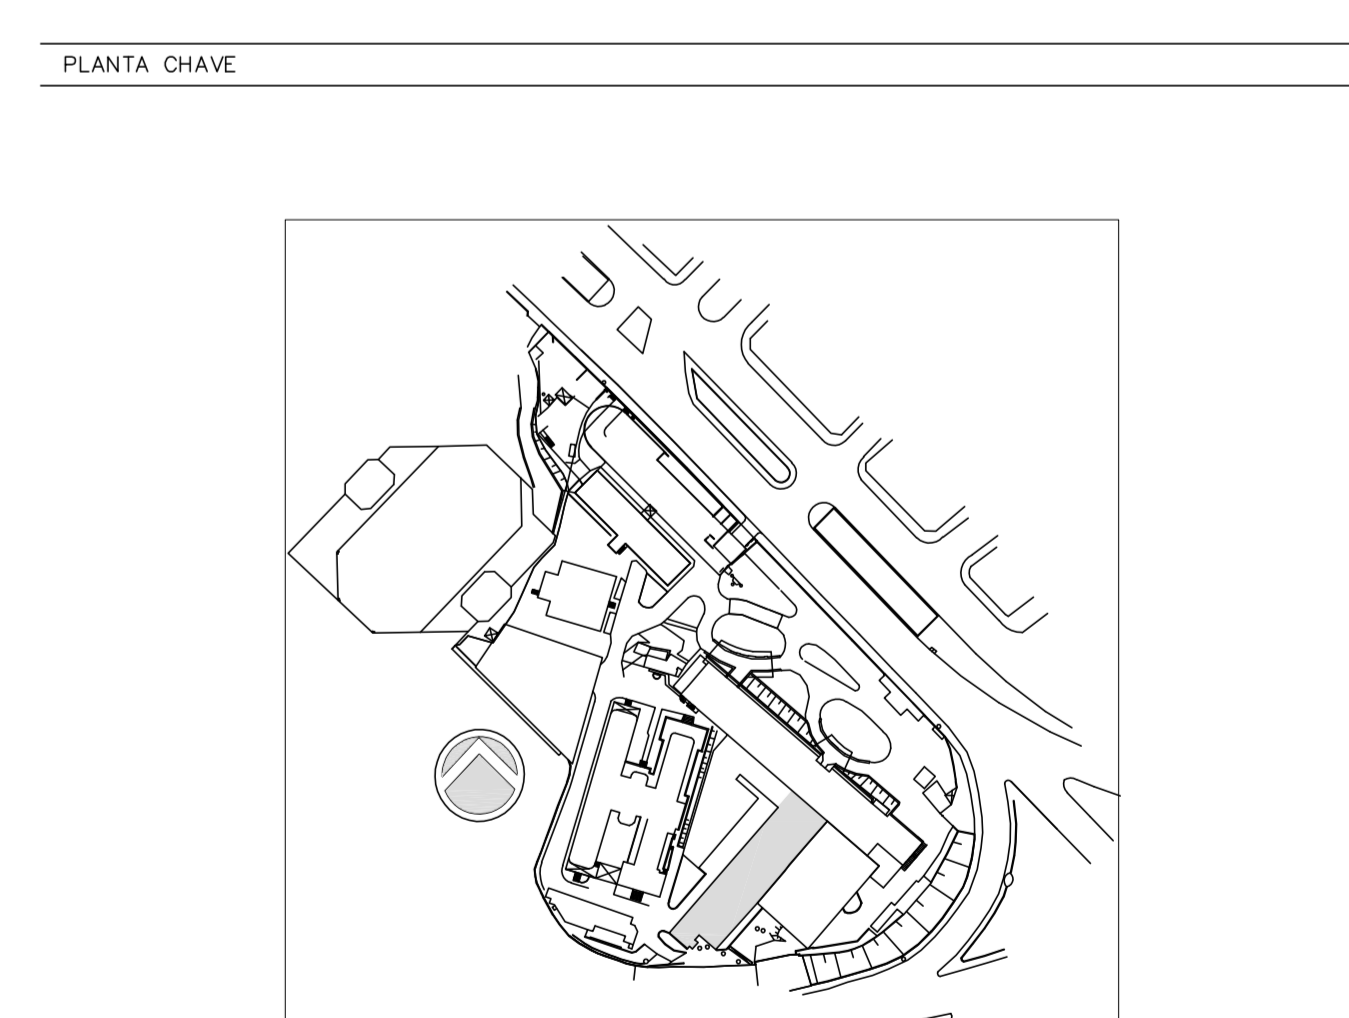

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	COMPLEMENTO DOS PROJETOS LABORATORIAIS (COORDINACIONAMENTOS)	JOSÉ	15/05/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	27/02/2015
0	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	15/10/2014

**ENGEFORM construbase** valdeci ferreira **BN&L**

CONSORCIO - SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP

AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

PLANTA DO 4º PAVIMENTO

PROJETO EXECUTIVO

ANEXO 1 107 15/12/2014

