


LEGENDA DE INCÊNDIO	
NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
SPK	TUBULAÇÃO DE SPRINKLERS
HD	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES
DR-S	TUBULAÇÃO DE DRENO DA SECCIONADORA
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
⊙	EXTINTOR DE ÁGUA
⊗	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
⊕	EXTINTOR DE CO2
⬅	SECCIONADORA
○	BICO DE SPRINKLERS
●	BICO DE SPRINKLER PARA CÂMARA FRIA
⊠	REGISTRO DE GAVETA
▬	HIDRANTE
○	TUBULAÇÃO QUE SOBE
○	TUBULAÇÃO QUE DESCE
IDENTIFICAÇÃO DAS PRUMADAS	



**NOTAS**

- AS TUBULAÇÕES DE HIDRANTES DEVERÃO SER EM AÇO PRETO (CLASSE M-MÉDIA), CONFORME ABNT NBR 5580.
- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AFIXADO EM SEU CORPO SELO DE CONFORMIDADE DA ABNT E SELO DE GARANTIA DO INMETRO, SENDO INSTALADOS E IDENTIFICADOS SEU TIPO ATÉ 1,60m DO PISO ACABADO A REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PAINÃO FAZ USO DE SÍMBOLOS, MENSAGENS E CORES, DEFINIDOS NA NBR 13434, NBR 13437 E CONVENIENTEMENTE ALOCADOS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO SEGUINDO A NBR 13435.
- AS TUBULAÇÕES DE SPRINKLERS DEVERÃO SER EM AÇO PRETO (CLASSE M - MÉDIA), CONFORME ABNT NBR 5580 PARA TUBOS ATÉ 2 1/2" SÓLIDA OU ROSCA, E PARA DIÂMETROS A PARTIR DE 3", AÇO PRETO (CLASSE L - LEVE) CONFORME ABNT NBR 5580 COM PONTAS BISELADAS PARA SÓLIDA.

**PLANTA CHAVE**

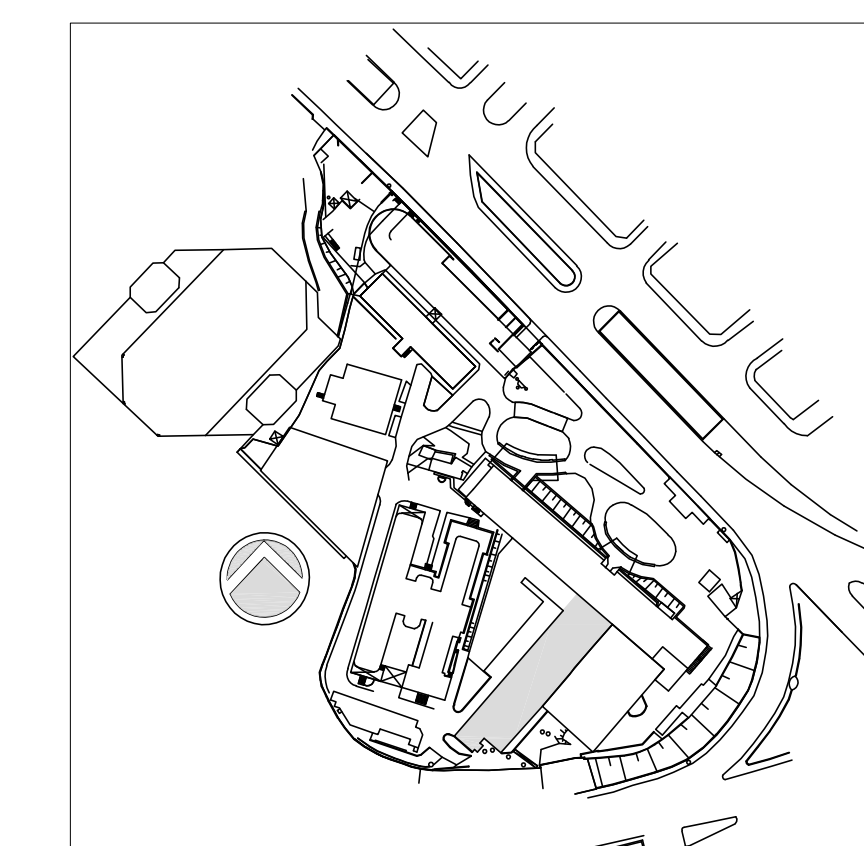

1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO FISCALIZAÇÃO ARQUITETURA	MARIA	27/03/2014
0	EMISSÃO FINAL	MARIA	15/12/2014
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS  
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP  
 INCÊNDIO  
 PLANTA DO 2º SUBSOLO  
 PROJETO EXECUTIVO  
 ANEXO I  
 308  
 15/12/2014  
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, Jd. Pinheiros - São Paulo/SP - Cep: 04633-000  
 Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8482  
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN

Usar as espessuras  
 na tubulação e  
 no corpo do  
 extintor em  
 aço preto.

1	Extintor de água	100
2	Extintor de pó químico	100
3	Extintor de CO2	100
4	Bico de sprinkler	100
5	Bico de sprinkler para câmara fria	100
6	Registro de gaveta	100
7	Hidrante	100
8	Tubulação que sobe	100
9	Tubulação que desce	100
10	Tubulação de sprinklers	100
11	Tubulação de hidrantes	100
12	Tubulação de drenagem da seccionadora	100
13	Seccionadora	100
14	Extintor de água	100
15	Extintor de pó químico	100
16	Extintor de CO2	100
17	Bico de sprinkler	100
18	Bico de sprinkler para câmara fria	100
19	Registro de gaveta	100
20	Hidrante	100
21	Tubulação que sobe	100
22	Tubulação que desce	100
23	Tubulação de sprinklers	100
24	Tubulação de hidrantes	100
25	Tubulação de drenagem da seccionadora	100
26	Seccionadora	100