

**NOTAS DE TOMADAS**

- 01 - ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE #3/4".
- 02 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.
- 03 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 04 - CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4"x4"x2".
- 05 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER COMUNS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS.
- 06 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER ATRERRADAS.
- 07 - CONDUTORES COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm<sup>2</sup>, COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPRIETÁRIOS DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALOGENOS, CONFORME NBR-13248.

**LEGENDA DE CORES**


- TENSÃO 220V (EMERGENCIA)
- TENSÃO 380V (EMERGENCIA)
- NO BREAK

**LEGENDA DE FIAGAÇÃO QLF-N-PG-1 (201)**

A1	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	ELETRODUTO 2x1/2"
A2	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	ELETROCALHA 100x50mm
A3	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	ELETROCALHA 100x50mm
A4	66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81	ELETRODUTO #1/4"
A5	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	ELETRODUTO #1"

**LEGENDA DE TOMADAS**


- (T) BARR. ILUMIN. (TOM-220V-24)
- (T2) CONTROLE DE ACESSO (TOM-220V-24)
- (T3) ACETE ADINT. 1º ANDAR (TOM-220V-24)
- (T4) CONTROLO DA BARR. (TOM-220V-24)
- (T5) CONTROLO DA BARR. (TOM-220V-24)
- (T6) CENTRAL DE BARR. (TOM-220V-24)

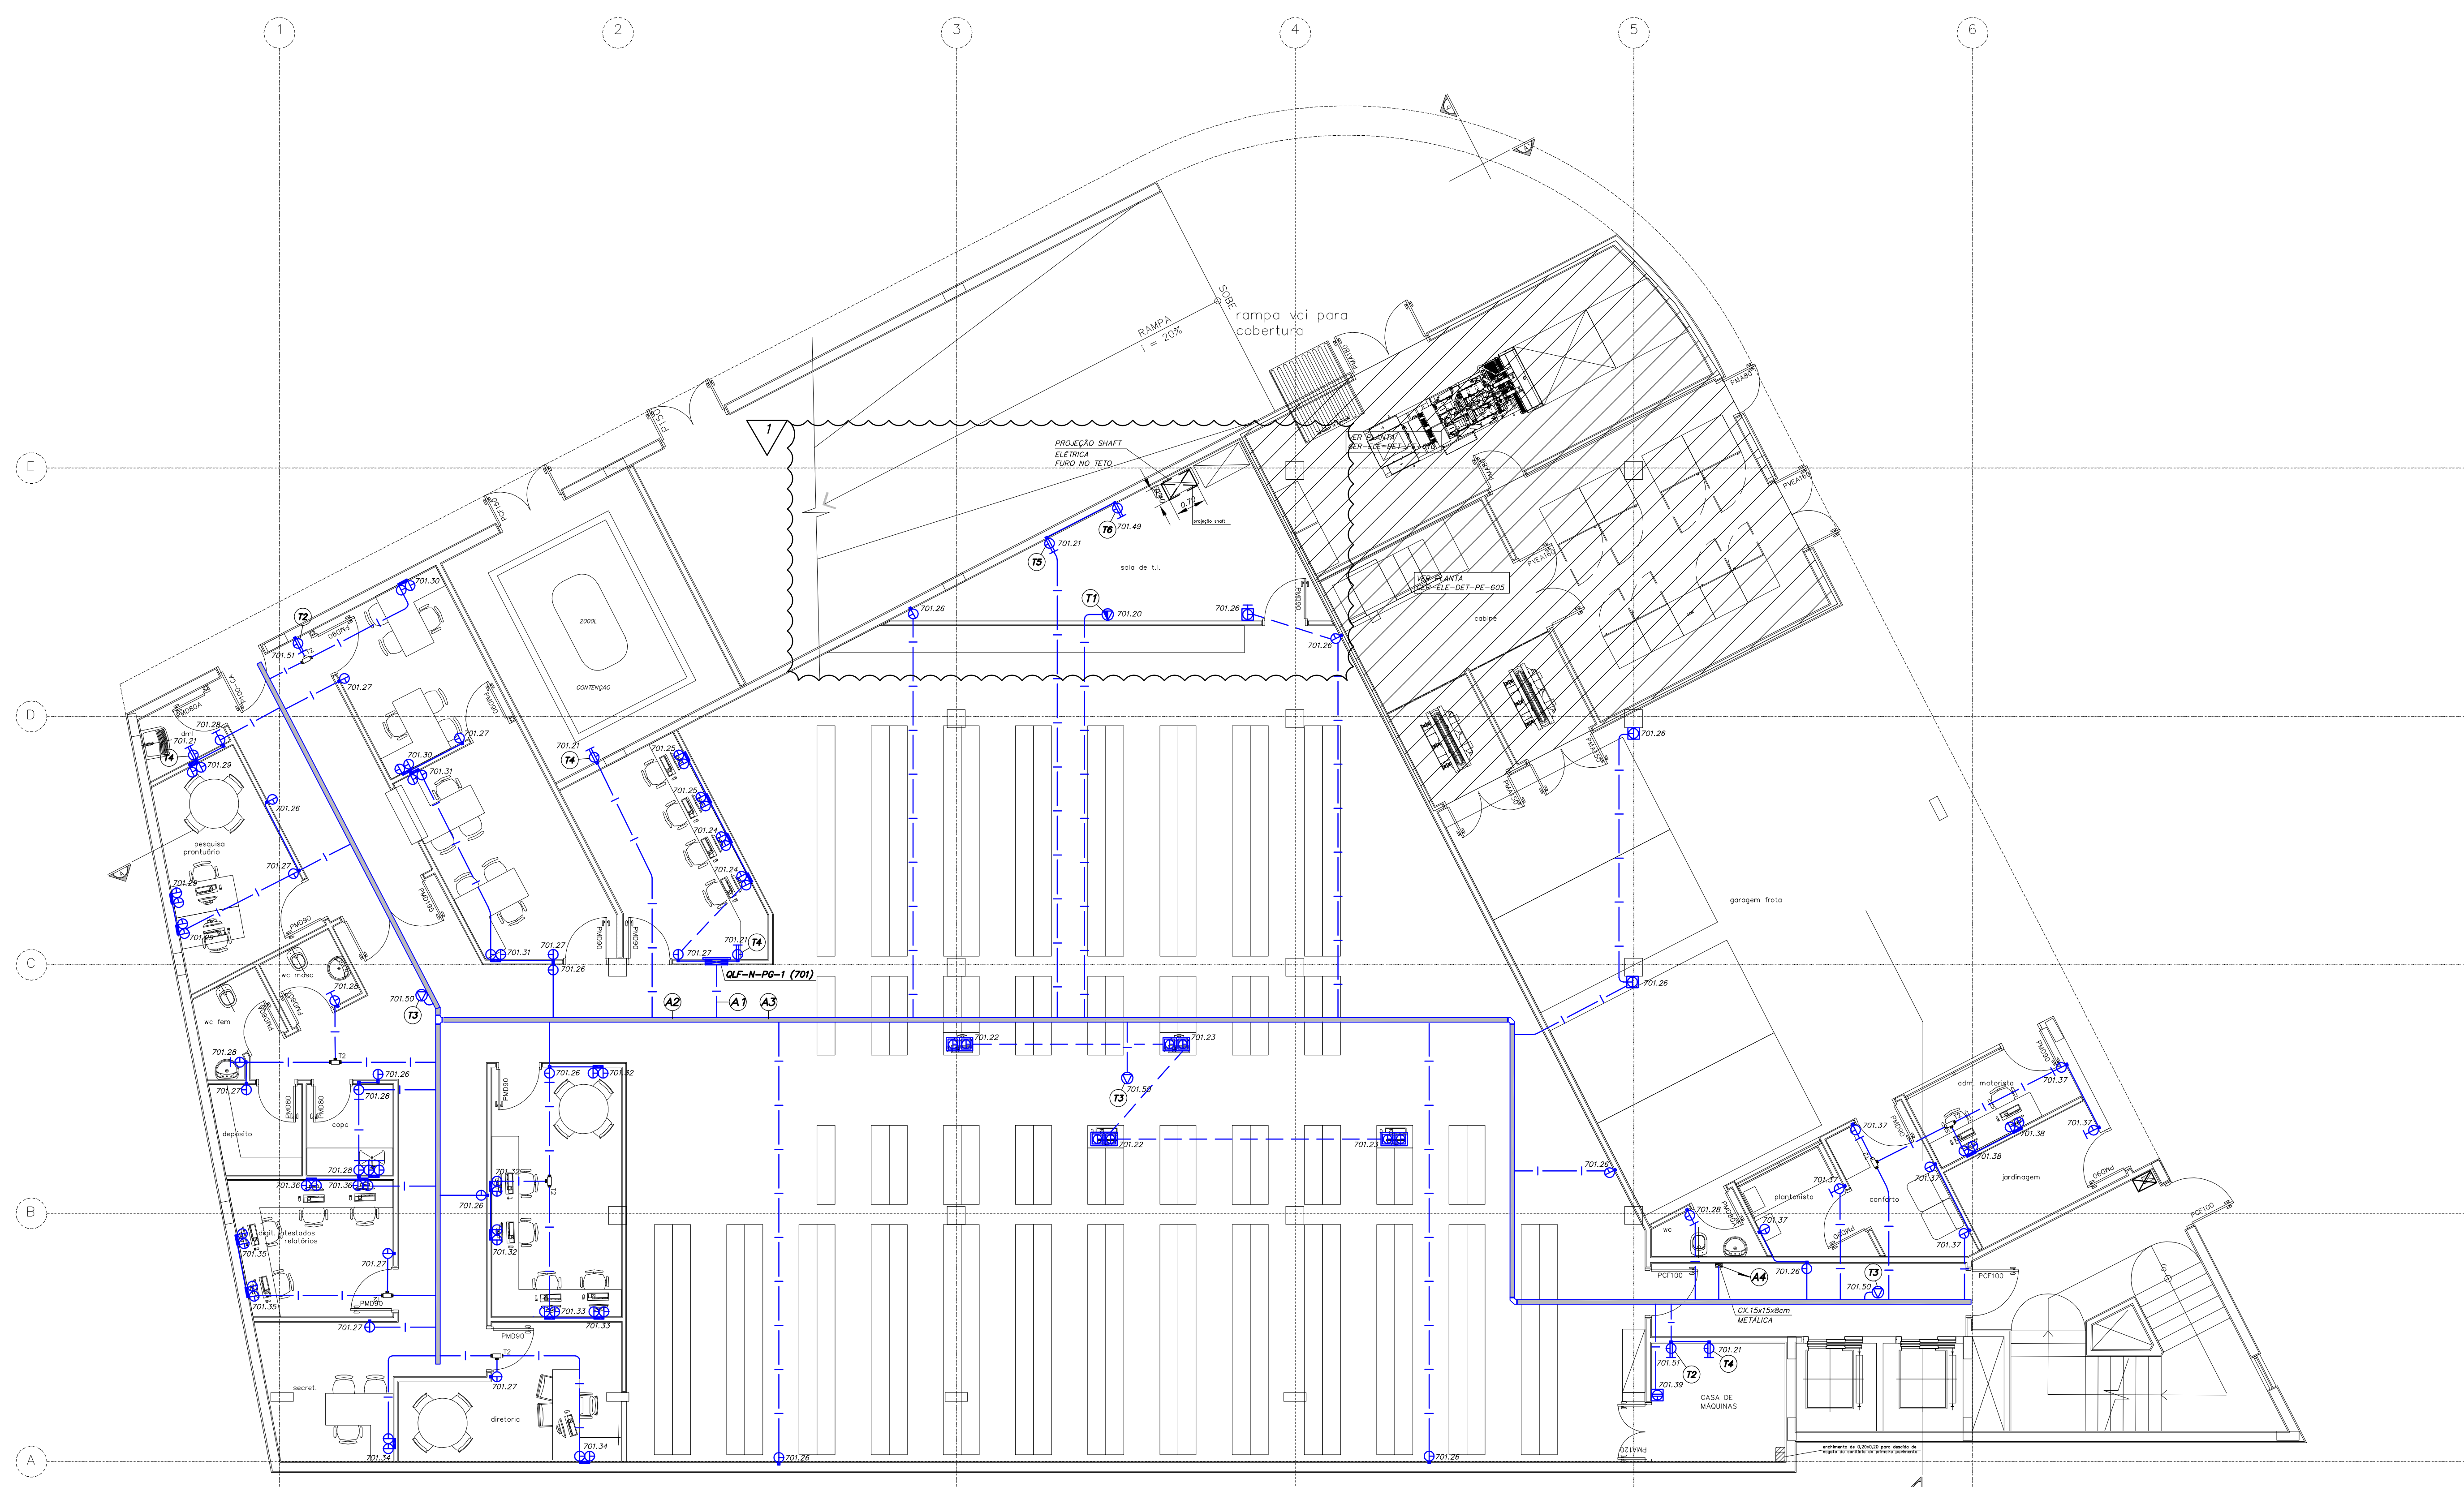

Usar as espessuras indicadas no corte e no perfil.

01	0,2
02	0,2
03	0,2
04	0,2
05	0,2
06	0,2
07	0,2
08	0,2
09	0,2
10	0,2
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,2
15	0,2
16	0,2
17	0,2
18	0,2
19	0,2
20	0,2
21	0,2
22	0,2
23	0,2
24	0,2
25	0,2
26	0,2
27	0,2
28	0,2
29	0,2
30	0,2
31	0,2
32	0,2
33	0,2
34	0,2
35	0,2
36	0,2
37	0,2
38	0,2
39	0,2
40	0,2
41	0,2
42	0,2
43	0,2
44	0,2
45	0,2
46	0,2
47	0,2
48	0,2
49	0,2
50	0,2
51	0,2
52	0,2
53	0,2
54	0,2
55	0,2
56	0,2
57	0,2
58	0,2
59	0,2
60	0,2
61	0,2
62	0,2
63	0,2
64	0,2
65	0,2
66	0,2
67	0,2
68	0,2
69	0,2
70	0,2
71	0,2
72	0,2
73	0,2
74	0,2
75	0,2
76	0,2
77	0,2
78	0,2
79	0,2
80	0,2
81	0,2
82	0,2
83	0,2
84	0,2
85	0,2
86	0,2
87	0,2
88	0,2
89	0,2
90	0,2
91	0,2
92	0,2
93	0,2
94	0,2
95	0,2
96	0,2
97	0,2
98	0,2
99	0,2
100	0,2

PLANTA CHAVE

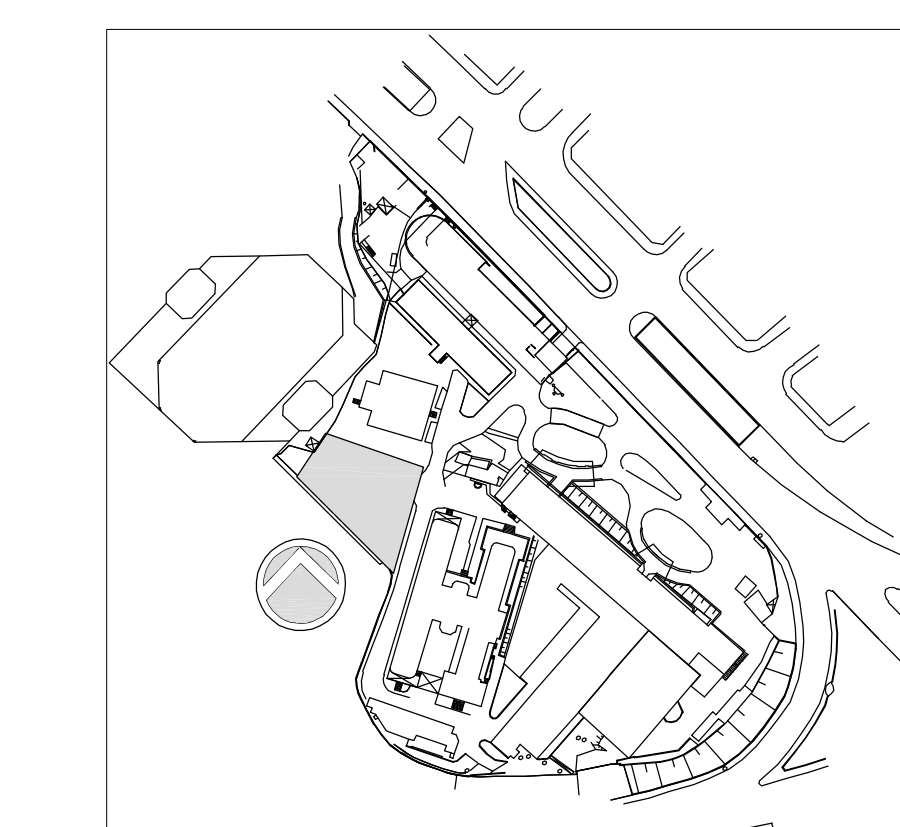

1	Revisão onde indicado	2008	13/07/2015
0	Emissão inicial	2008	20/02/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

**ENGEFORM** construbase  
 CONSORCIO - EA SAUDE

valdeci ferreira  
 Engenharia Associada

**BN&L**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP  
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, 4188, 3º andar  
 São Paulo/SP - Cep: 05483-020  
 Tel: (11)5068 8420 Fax: (11)5068 8482

PROJETO EXECUTIVO  
 EDIFÍCIO GARAGEM  
 201  
 20/02/2015

ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN