


NOTAS DE TRIFILARES:

- 01 - OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
- 02 - OS QUADROS DEVEM SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.
- 03 - NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÁQUINAS, SALA DE PAINEIS, SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS À MANDOIRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES, CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVEM SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR VISÍVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.
- 04 - TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERÃO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM Isen= 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
- 05 - TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP=42 E SERÃO DE SOBREPOR SALVO QUANDO INDICADO.
- 06 - PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO NA PORTA EXTERNA.
- 07 - PREVER RÉGUAS DE BORNES PARA COMANDO.
- 08 - TODOS OS PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS, DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM AS CONDIÇÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES E LISTA DE CABOS.
- 09 - DESCONSIDERAR A INDICAÇÃO DE PVC PARA OS CABOS DOS CIRCUITOS E UTILIZAR CABOS CONFORME NBR-1248 COM AS BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS TRIFILARES.

Usar as espessuras
de isolamento e
o cor. p/reta
de acordo com
a tabela
abaixo
(mm²)

0,5	0,5
0,75	0,75
1,0	1,0
1,5	1,5
2,0	2,0
2,5	2,5
3,5	3,5
4,0	4,0
5,0	5,0
6,0	6,0
7,0	7,0
8,0	8,0
10,0	10,0
12,0	12,0
16,0	16,0
20,0	20,0
25,0	25,0
30,0	30,0
35,0	35,0
40,0	40,0
50,0	50,0
60,0	60,0
70,0	70,0
80,0	80,0
90,0	90,0
100,0	100,0
120,0	120,0
150,0	150,0
180,0	180,0
200,0	200,0
250,0	250,0
300,0	300,0
350,0	350,0
400,0	400,0
500,0	500,0
600,0	600,0
700,0	700,0
800,0	800,0
900,0	900,0
1000,0	1000,0

PLANTA CHAVE

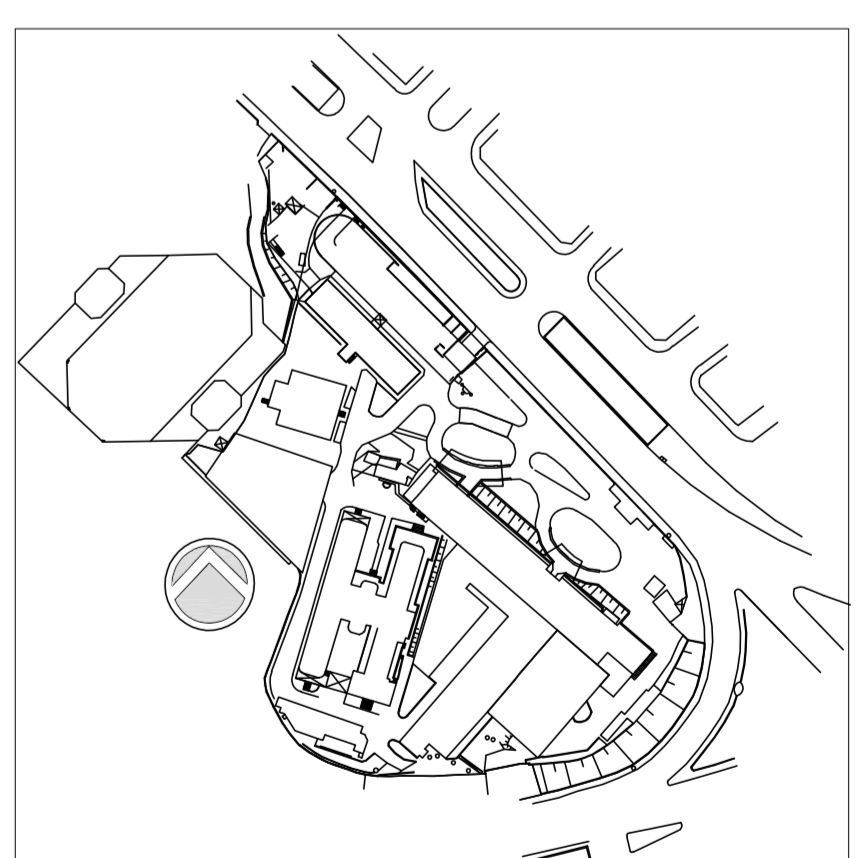

2	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIOFISCALIZADORAARQUITETURA	JOSÉ	27/04/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	20/03/2015
0	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	19/09/2014
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
 DIAGRAMAS TRIFILARES – 306
 DIAGRAMAS
 PROJETO EXECUTIVO
 838
 19/09/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cep 05418-000
 Tel. (11) 5068 8420 Fax (11) 5068 8482
 E-MAIL: gte@saude.sp.gov.br
 ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN