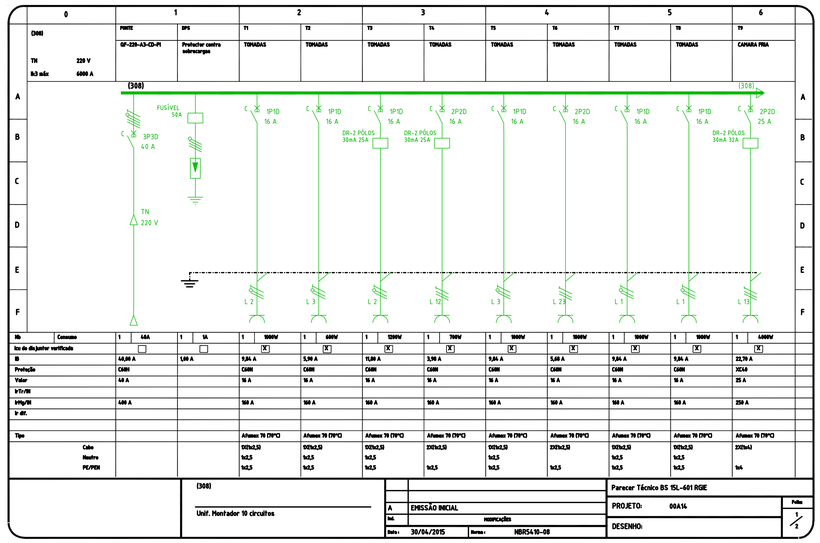

Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE

(308)

Unif. Montador 10 circuitos

Rev.	Descrição	Data	Norma
A	EMISSÃO INICIAL	30/04/2015	NBR5410-08

PROJETO: 00A14

DESENHO:

Folha 1/4

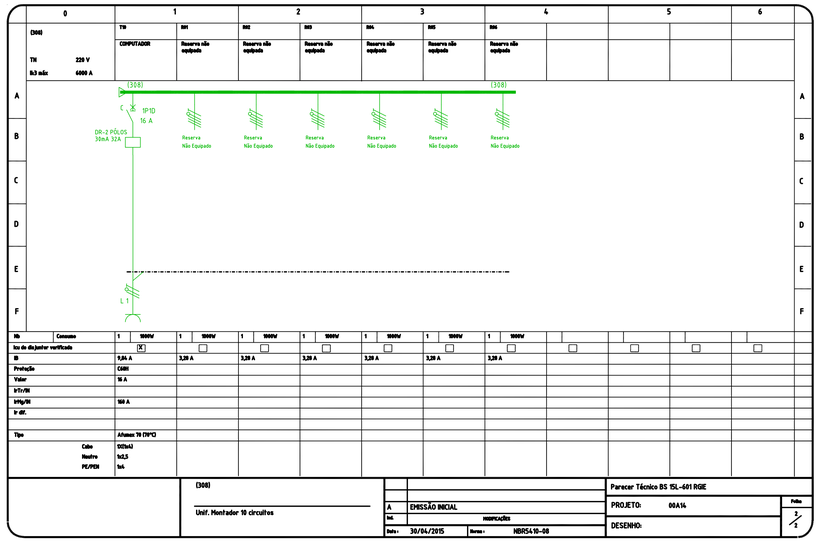

Parecer Técnico BS 15L-601 RGIE

(308)

Unif. Montador 10 circuitos

Rev.	Descrição	Data	Norma
A	EMISSÃO INICIAL	30/04/2015	NBR5410-08

PROJETO: 00A14

DESENHO:

Folha 2/4

NOTAS DE TRIFILARES:

01 – OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
02 – OS QUADROS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.
03 – NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÁQUINAS, SALA DE PAINÉIS, SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS À MANOBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES, CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERÃO SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR VISÍVEIS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.
04 – TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERÃO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM Isens= 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
05 – TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-42 E SERÃO DE SOBREPOR SALVO QUANDO INDICADO.
06 – PREVER BOTOEIRAS DE COMANDO MONTADAS INTERNAS AO QUADRO E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO NA PORTA EXTERNA.
07 – PREVER RÉGUAS DE BORNES PARA COMANDO.
08 – TODOS OS PAINÉIS / QUADROS ELÉTRICOS, DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM AS CONEXÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES E LISTA DE CABOS.
09 – DESCONSIDERAR A INDICAÇÃO DE PVC PARA OS CABOS DOS CIRCUITOS E UTILIZAR CABOS CONFORME NBR-13248 COM AS BITOLAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS TRIFILARES.

Usar as espessuras indicadas e a cor preta.

Cor Pena	Espessura Fronte
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,6
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09

20 Jan	Use Objeto Proj. Color
(250)	CLI - 67,16
(251)	CLI - 54,16
(252)	CLI - 40,16
(253)	CLI - 26,16
(254)	CLI - 1,16

PLANTA CHAVE

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSÓRCIO/FISCALIZAÇÃO/ARQUITETURA	JOSÉ	27/04/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	20/02/2015
0	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	19/09/2014

ENGEFORM construBASE CONSÓRCIO – ER SAÚDE

valdeci ferreira & arquitetos associados BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo/SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

PRÉDIO: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

ENDEREÇO: AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP

DESENHO: DIAGRAMAS TRIFILARES – 308 DIAGRAMAS

FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

CÓDIGO DO CARTÃO: GERAL

FOLHA: 840

DISC.: ELÉTRICA ESCALA: S/E DATA: 19/09/2014

CÓDIGO: IER-00A14-GR-ELE-DIA-PE-840-R02

DIRETOR DO ETEC: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES

COORDENADOR DE PROJETOS – AUTORES DO PROJETO: Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN

COORDENADOR DE PROJETOS – FUNCIONÁRIO: