


- NOTAS DE TRIFILARES:**
- 01 - OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
  - 02 - OS QUADROS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADA EM PORTA DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO, EXTERNAMENTE PLAQUETA IDENTIFICADORA COM NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.
  - 03 - NOS QUADROS INSTALADOS FORA DAS ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÁQUINAS, SALA DE PAÍDEIS, SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS A MANGRA E COMANDO (BOTÕES, INTERRUPTORES, CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERÃO SER INTERNOS AOS MESMOS, PODENDO ESTAR MONTADOS EM SUAS PORTAS APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.
  - 04 - TODOS OS CIRCUITOS INDICADOS COM "DR", DEVERÃO POSSUIR INTERRUPTOR DIFERENCIAL COM SENSIBILIDADE 30mA E COM CORRENTE NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR AO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO.
  - 05 - TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-42 E SERÃO DE SOBREPOR SALVO QUANDO INDICADO.
  - 06 - PREVER BOTÕES DE COMANDO MONTADOS INTERNAS AO QUADRO E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO NA PORTA EXTERNA.
  - 07 - PREVER REGUAS DE BORNES PARA COMANDO.
  - 08 - TODOS OS PAÍDEIS / QUADROS ELÉTRICOS, DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM AS DIMENSÕES QUE PERMITAM AS CONEXÕES DOS CABOS AOS DISJUNTORES, CONFORME BÓTIAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES E LISTA DE CABOS.

Usar as espessuras mínimas indicadas e o cor preto.

| Ø    | Espessura (mm) |
|------|----------------|
| 10   | 0,6            |
| 12   | 0,6            |
| 16   | 0,6            |
| 20   | 0,6            |
| 25   | 0,6            |
| 32   | 0,6            |
| 40   | 0,6            |
| 50   | 0,6            |
| 63   | 0,6            |
| 80   | 0,6            |
| 100  | 0,6            |
| 125  | 0,6            |
| 160  | 0,6            |
| 200  | 0,6            |
| 250  | 0,6            |
| 315  | 0,6            |
| 400  | 0,6            |
| 500  | 0,6            |
| 630  | 0,6            |
| 800  | 0,6            |
| 1000 | 0,6            |

PLANTA CHAVE

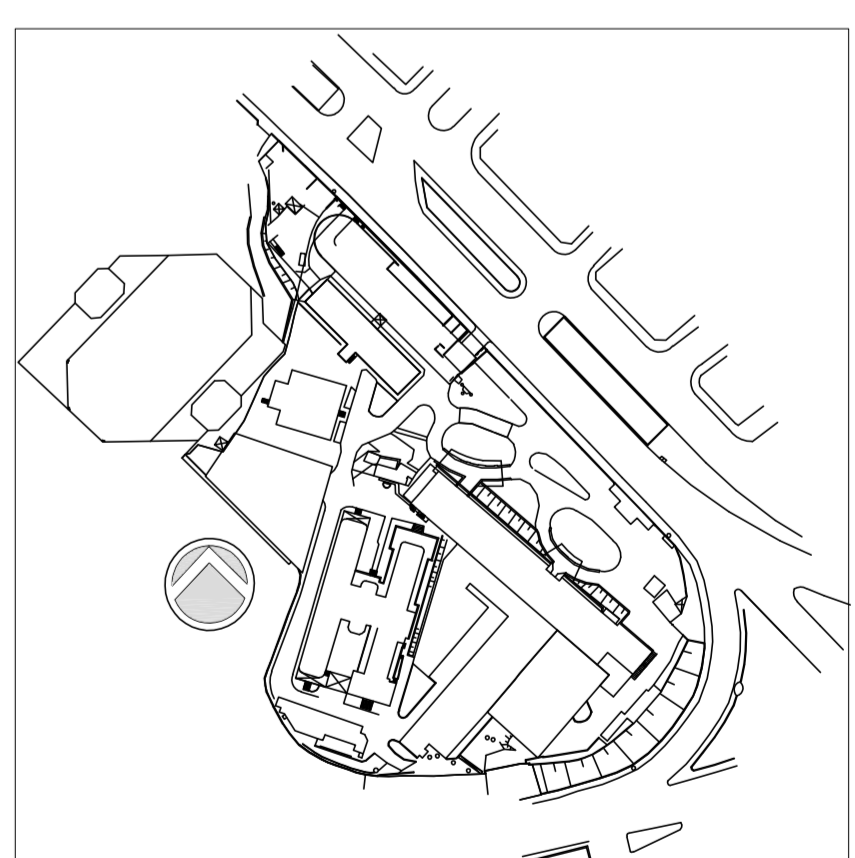

| REV. | DESCRIÇÃO                                                  | RESPONSÁVEL | DATA       |
|------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2    | ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIOFISCALIZADORA/ARQUITETURA | JOSÉ        | 27/04/2015 |
| 1    | REVISÃO ONDE INDICADO                                      | JOSÉ        | 06/05/2015 |
| 0    | EMISSÃO INICIAL                                            | JOSÉ        | 20/01/2015 |

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**  
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS  
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP  
 DIAGRAMAS TRIFILARES - 440, 441  
 DIAGRAMAS  
 PROJETO EXECUTIVO  
 20/01/2015  
 959  
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar  
 São Paulo/SP - Cep: 04413-000  
 Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8422  
 E-MAIL: gte@bnl.com.br  
 ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN