


LEGENDA DE COMPONENTES	
	AAG - ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
	RAG - RETORNO DE ÁGUA GELADA
	FCT - FANCOLETE
	FC - FANCOLE
	- VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DINÂMICA
	- VÁLVULA GAVETA
	- VÁLVULA ESFERA
	QE-QUADRO ELÉTRICO
WW-XX-YY-ZZ → NÚMERO → PAVIMENTO → PRÉDIO → EQUIPAMENTO	

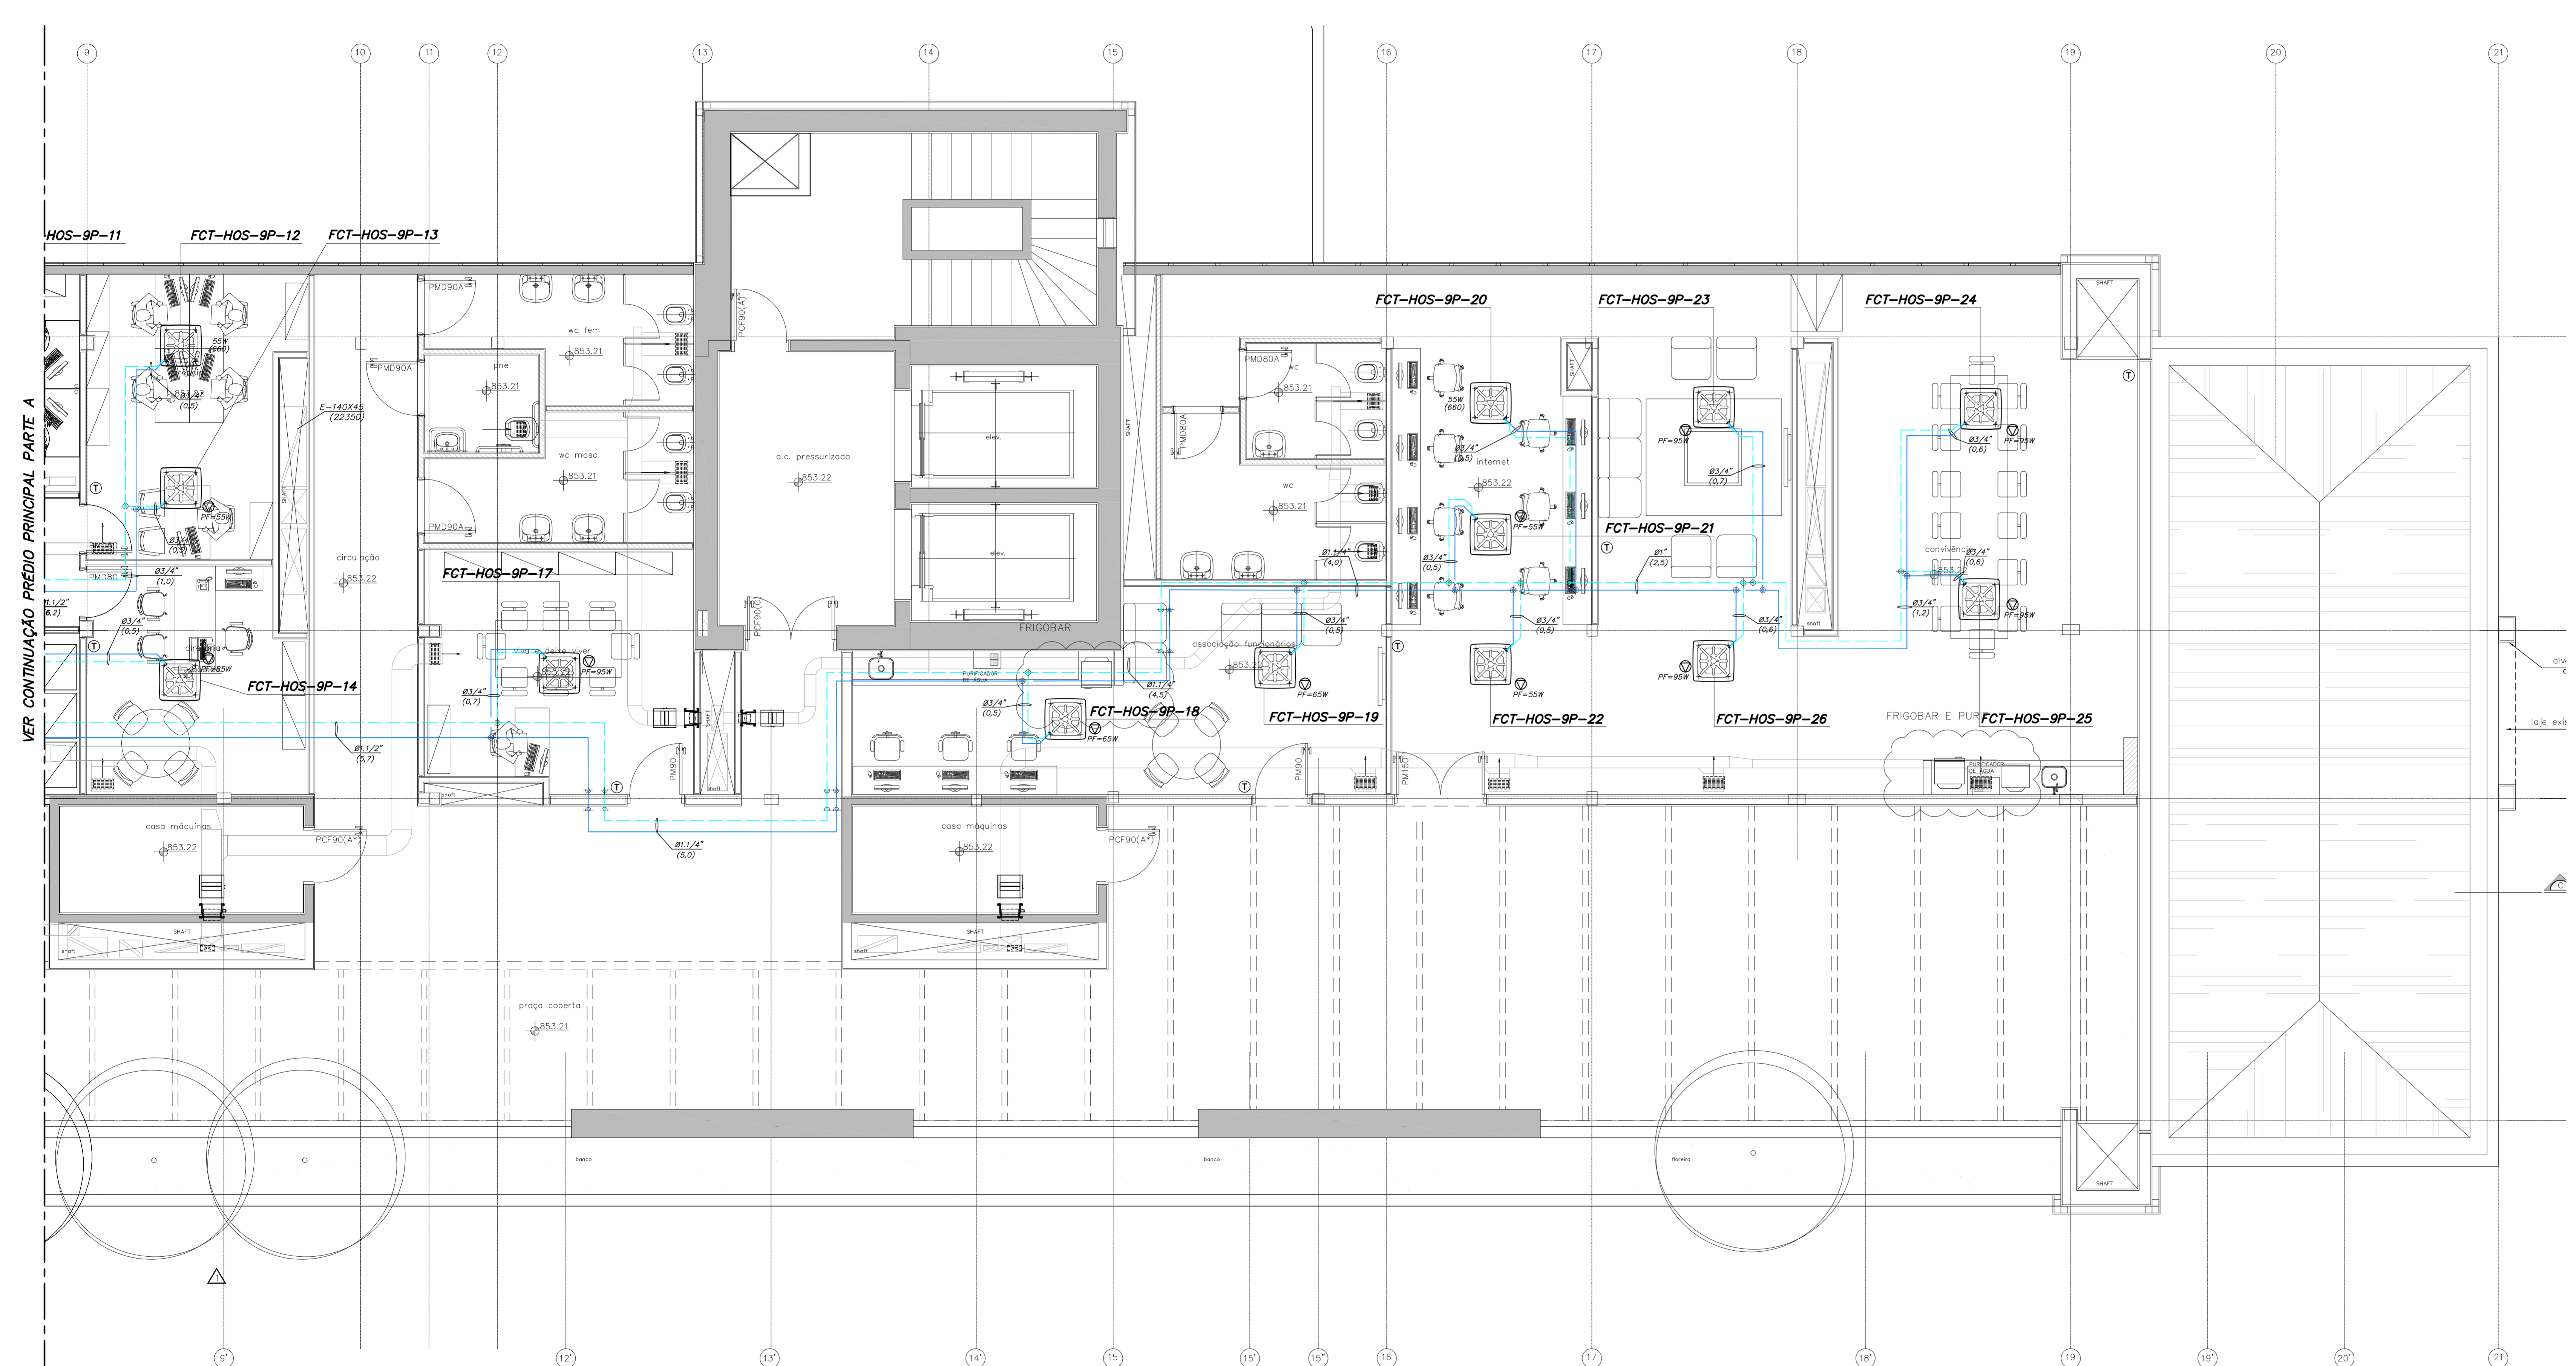


VER CONTINUAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL PARTE A

PLANTA PARCIAL DO 9º PAVIMENTO-PRÉDIO HOSPITALAR

- NOTAS**
- NÚMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE ÁGUA EM m³/A.
 - DIMENSÕES EM POLEGADAS EXCETO OUTROS ESPECIFICADOS.
 - OS DRENOS DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE HIDRÁULICA.
 - OS PONTOS DE FORÇA DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE ELÉTRICA.

PLANTA CHAVE

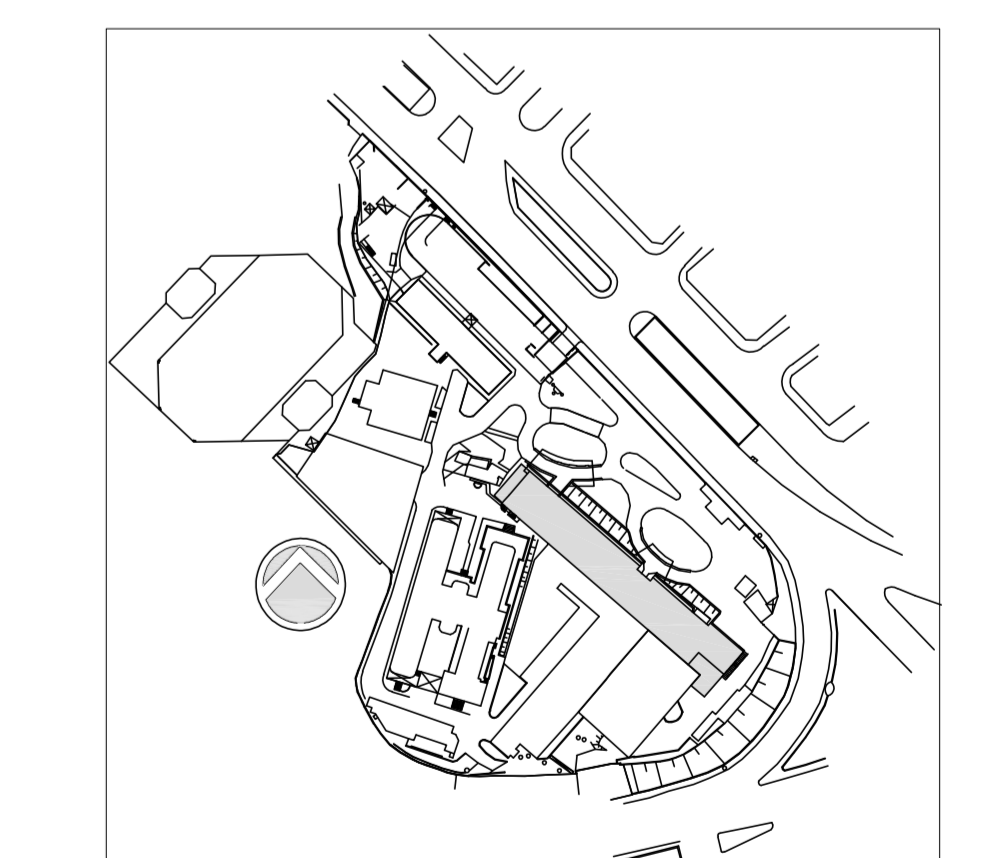

Usar as espessuras indicadas e a cor preta.	Espessuras (mm)
1	0,2
2	0,2
3	0,2
4	0,2
5	0,2
6	0,2
7	0,2
8	0,2
9	0,2
10	0,2
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,2
15	0,2
16	0,2
17	0,2
18	0,2
19	0,2
20	0,2
21	0,2
22	0,2
23	0,2
24	0,2
25	0,2
26	0,2
27	0,2
28	0,2
29	0,2
30	0,2
31	0,2
32	0,2
33	0,2
34	0,2
35	0,2
36	0,2
37	0,2
38	0,2
39	0,2
40	0,2
41	0,2
42	0,2
43	0,2
44	0,2
45	0,2
46	0,2
47	0,2
48	0,2
49	0,2
50	0,2
51	0,2
52	0,2
53	0,2
54	0,2
55	0,2
56	0,2
57	0,2
58	0,2
59	0,2
60	0,2
61	0,2
62	0,2
63	0,2
64	0,2
65	0,2
66	0,2
67	0,2
68	0,2
69	0,2
70	0,2
71	0,2
72	0,2
73	0,2
74	0,2
75	0,2
76	0,2
77	0,2
78	0,2
79	0,2
80	0,2
81	0,2
82	0,2
83	0,2
84	0,2
85	0,2
86	0,2
87	0,2
88	0,2
89	0,2
90	0,2
91	0,2
92	0,2
93	0,2
94	0,2
95	0,2
96	0,2
97	0,2
98	0,2
99	0,2
100	0,2

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	COMPLEMENTO DOS PROJETOS LABORATORIOCOZINHACIEMNES	JOSÉ	15/05/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	27/02/2015
0	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	15/12/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP
 PROJETO DE HIDRÁULICA
 PLANTA DO 9º PAVIMENTO - PARTE B
 PROJETO EXECUTIVO
 PRÉDIO HOSPITALAR
 CLIMATIZAÇÃO
 1:50
 15/12/2014
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN