


PRÉDIO HOSPITALAR

SHAFT PRINCIPAL

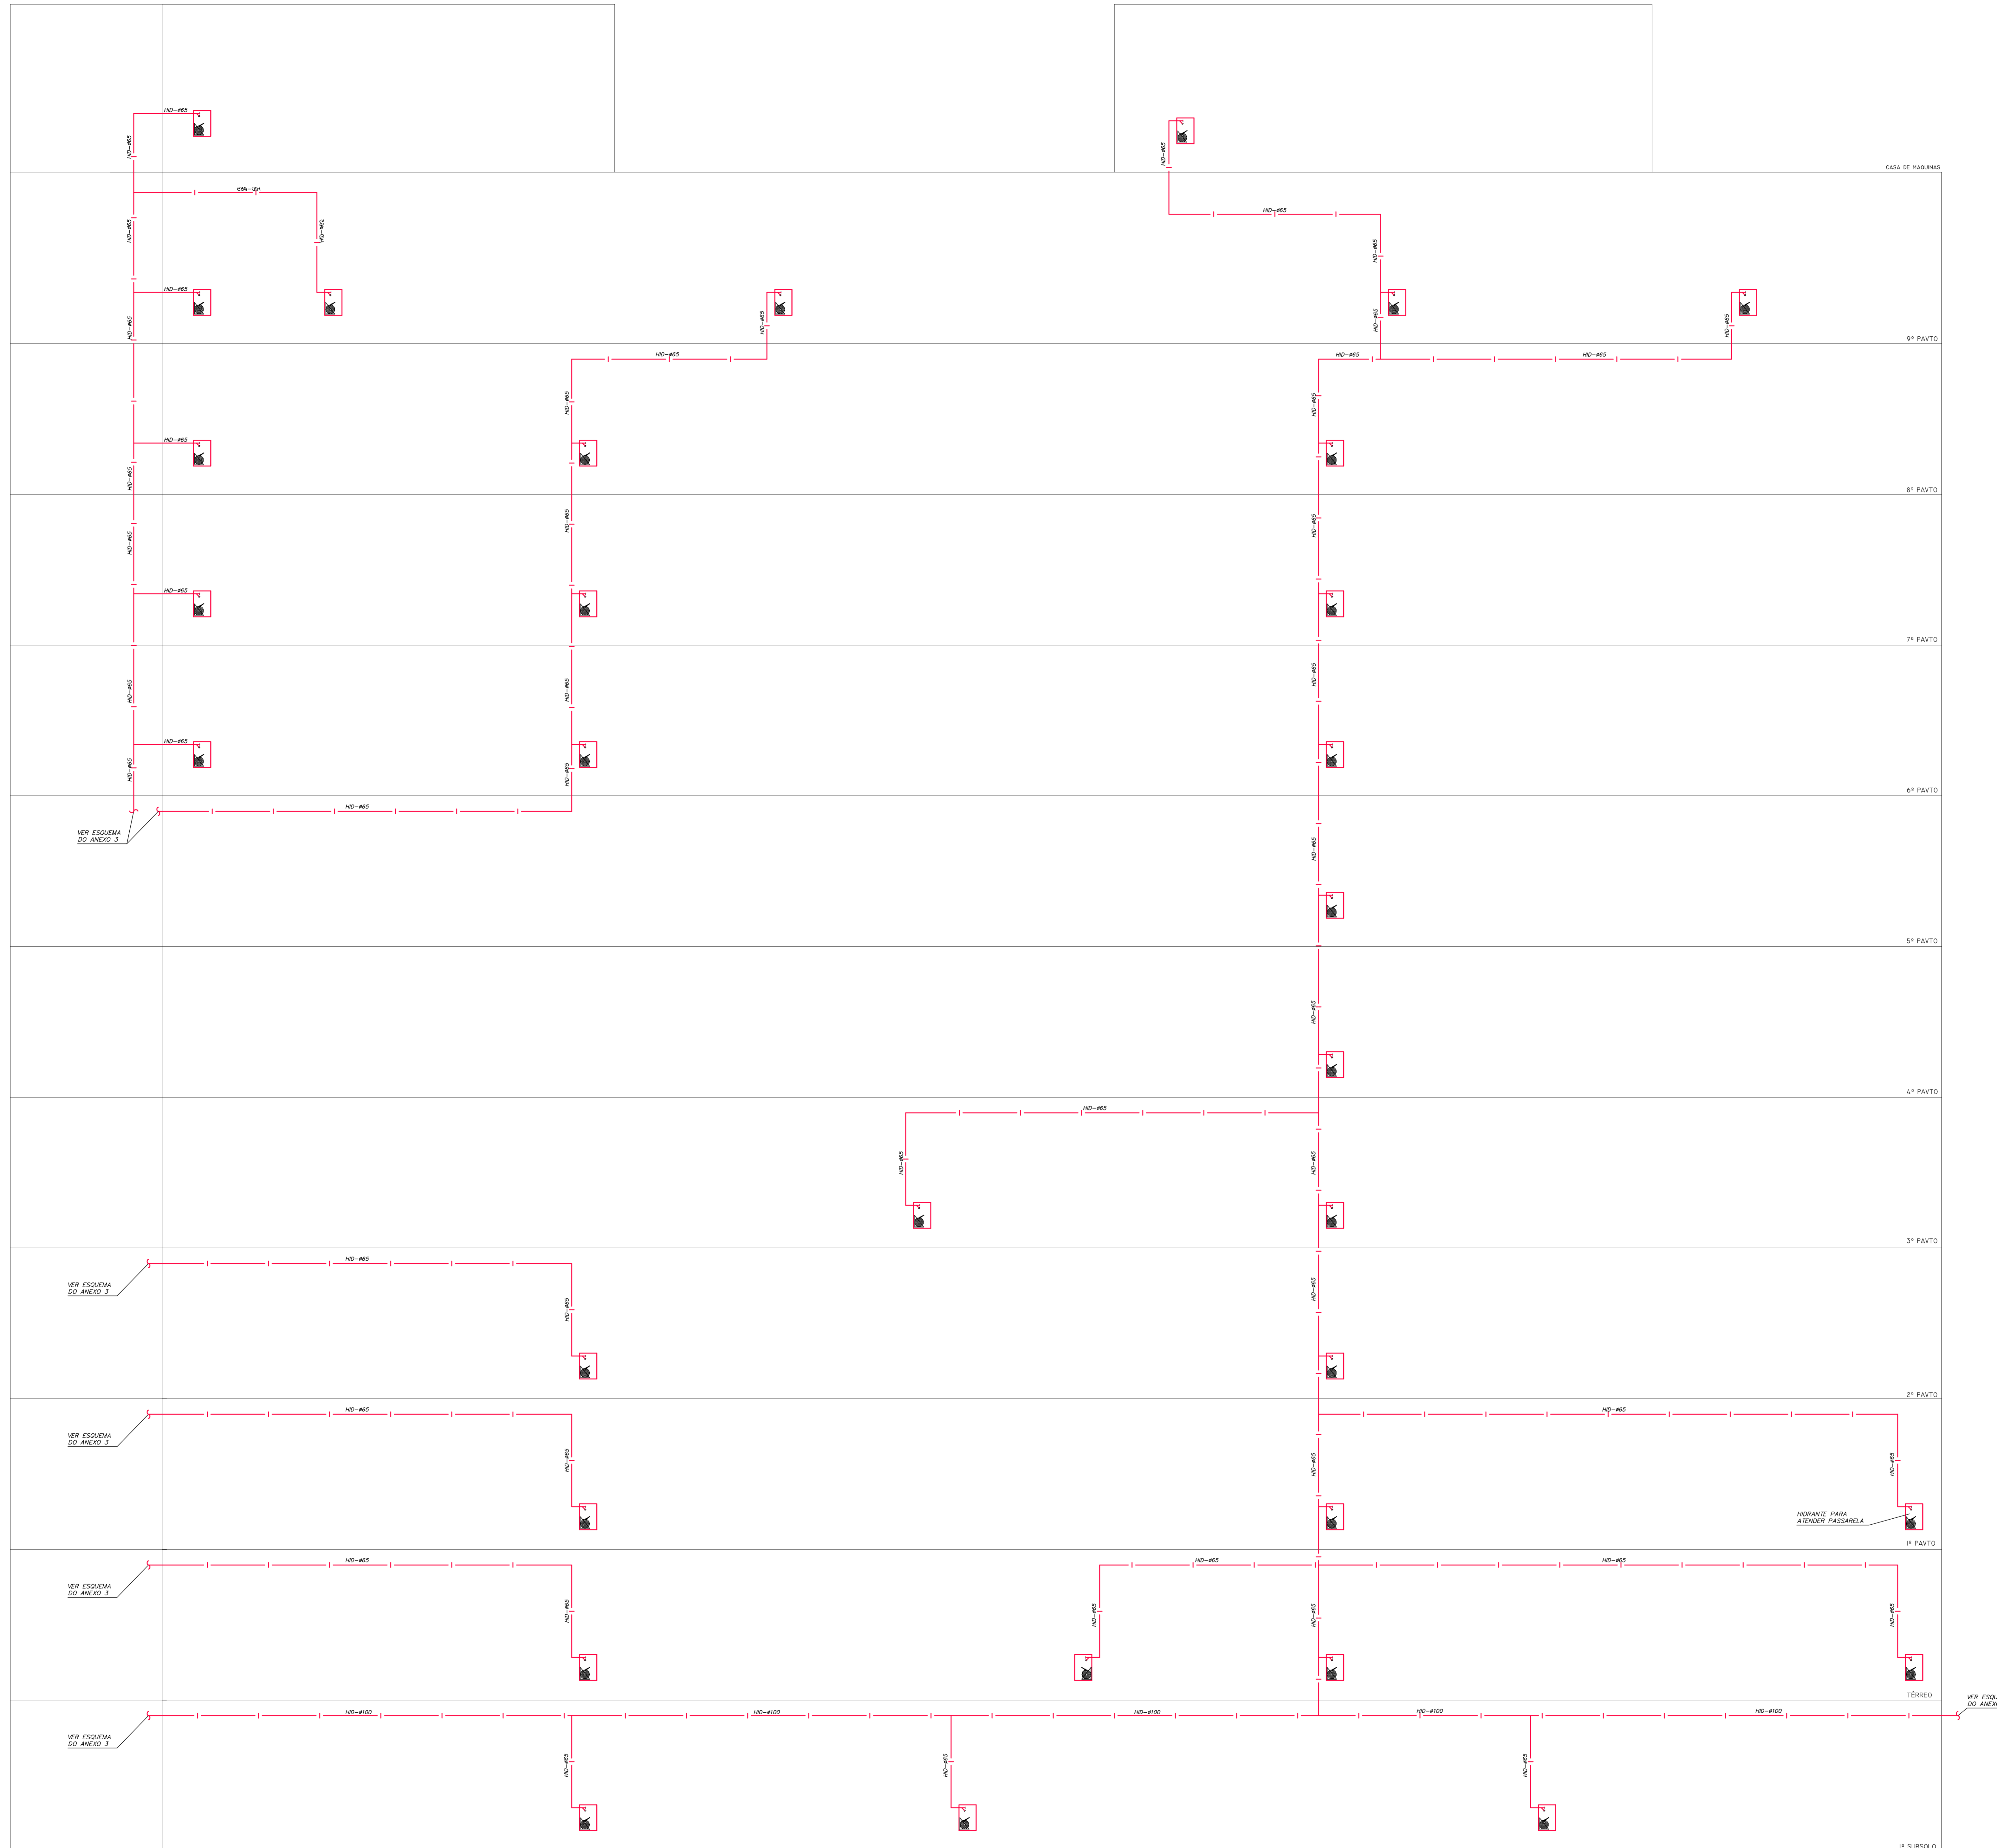

LEGENDA DE INCENDIO	
NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
SPK	TUBULAÇÃO DE SPRINKLERS
HD	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES
DR-S	TUBULAÇÃO DE DRENO DA SECCIONADORA
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
⊙	EXTINTOR DE AGUA
⊗	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
⊕	EXTINTOR DE CO2
⊞	SECCIONADORA
○	BICO DE SPRINKLERS
●	BICO DE SPRINKLER PARA CÂMARA FRIA
⊞	REGISTRO DE GAVETA
⊞	HIDRANTE
○	TUBULAÇÃO QUE SOBE
○	TUBULAÇÃO QUE DESCE
IDENTIFICAÇÃO DAS PRUMADAS	


NOTAS

- AS TUBULAÇÕES DE HIDRANTES DEVERÃO SER EM AÇO PRETO (CLASSE M-MÉDIA), CONFORME ABNT NBR 5580.
- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AFIXADO EM SEU CORPO SELO DE CONFORMIDADE DA ABNT E SELO DE GARANTIA DO INMETRO, SENDO INSTALADOS E IDENTIFICADOS SEU TIPO ATÉ 1,60m DO PISO ACABADO A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PAINÃO FAZ USO DE SÍMBOLOS, MENSAGENS E CORES, DEFINIDOS NA NBR 13434, NBR 13437 E CONVENIENTEMENTE ALOCADOS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO SEQUENDO A NBR 13438.
- AS TUBULAÇÕES DE SPRINKLERS DEVERÃO SER EM AÇO PRETO (CLASSE M - MÉDIA), CONFORME ABNT NBR 5580 PARA TUBOS ATÉ 2" ½", SOLDA OU ROSSCA E PARA DIÂMETROS A PARTIR DE 3", AÇO PRETO (CLASSE L - LEVE) CONFORME ABNT NBR 5580, COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA.

Usar as espessuras  
de hidrantes e  
de cor preta.

Cl.	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,2
3	0,2
4	0,2
5	0,2
6	0,2
7	0,2
8	0,2
9	0,2
10	0,2
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,2
15	0,2
16	0,2
17	0,2
18	0,2
19	0,2
20	0,2
21	0,2
22	0,2
23	0,2
24	0,2
25	0,2
26	0,2
27	0,2
28	0,2
29	0,2
30	0,2
31	0,2
32	0,2
33	0,2
34	0,2
35	0,2
36	0,2
37	0,2
38	0,2
39	0,2
40	0,2
41	0,2
42	0,2
43	0,2
44	0,2
45	0,2
46	0,2
47	0,2
48	0,2
49	0,2
50	0,2
51	0,2
52	0,2
53	0,2
54	0,2
55	0,2
56	0,2
57	0,2
58	0,2
59	0,2
60	0,2
61	0,2
62	0,2
63	0,2
64	0,2
65	0,2
66	0,2
67	0,2
68	0,2
69	0,2
70	0,2
71	0,2
72	0,2
73	0,2
74	0,2
75	0,2
76	0,2
77	0,2
78	0,2
79	0,2
80	0,2
81	0,2
82	0,2
83	0,2
84	0,2
85	0,2
86	0,2
87	0,2
88	0,2
89	0,2
90	0,2
91	0,2
92	0,2
93	0,2
94	0,2
95	0,2
96	0,2
97	0,2
98	0,2
99	0,2
100	0,2

PLANTA CHAVE

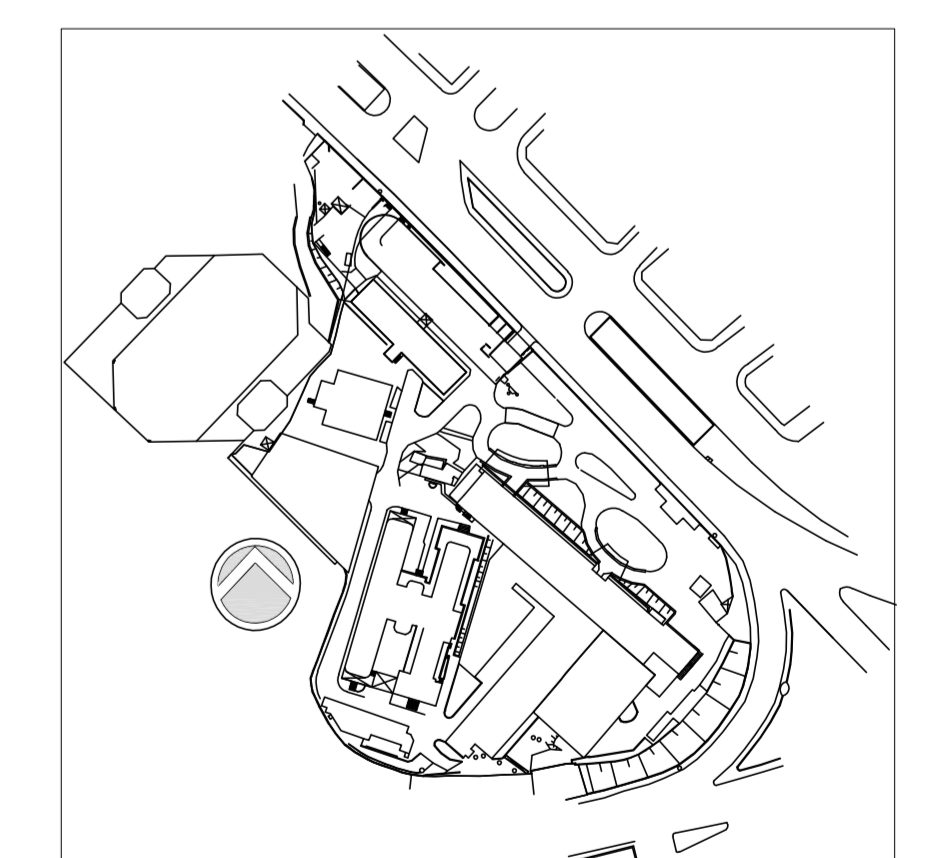

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
1	COMENTÁRIOS CONSORCIO FISCALIZAÇÃO ARQUITETURA	MARIA	27/04/2015
0	EMISSÃO INICIAL	MARIA	20/01/2015

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP  
 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**  
 INCENDIO  
 ESQUEMA GERAL DE HIDRANTES  
 PROJETO EXECUTIVO  
 PRÉDIO HOSPITALAR  
 Nº 601  
 20/01/15  
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, s/n, Jd. Planalto, Cap. 05403-000  
 Tel. (11) 5066 8420 Fax (11) 5066 8482  
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN