


PLANTA DO VIGAMENTO DA COBERTURA

NOTAS DE TOMADAS

- 01 - ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE  $\phi 3/4"$ .
- 02 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.
- 03 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 04 - CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE  $4"x4"x2"$ .
- 05 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 06 - CONDUTORES COM SECÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE  $\#2,5mm^2$ , COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS, CONFORME NBR-13248.

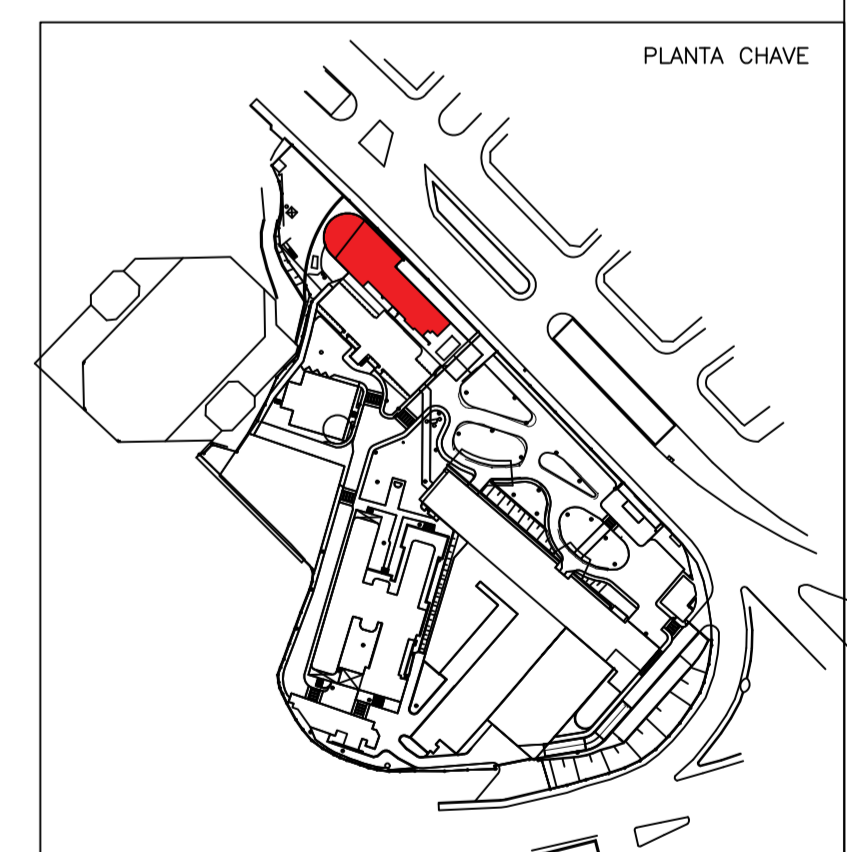

OBS: INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

<input type="checkbox"/> LIBERADO	PROJETO RECEBIDO EM
<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO	PROJETO APROVADO EM
<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP

**SÃO PAULO** GOVERNO DO ESTADO | **Secretaria de Saúde**

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

AL. DR. ARNALDO J. 165 - SÃO PAULO - SP

PLANTA BAIXA

PROJETO BÁSICO

PASSARELA AÉREA

201

15/12/2014

Av. Dr. Enos de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar  
 São Paulo-SP Cep: 05445-000  
 Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Eng. YUKIO KITAMURA Arq. CÂMLILO CHINGOTTE