

ETIQUETAS DE ACRÍLICO		TIPO	Nº LINHA	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO			
NOTA: TODAS AS ETIQUETAS TERÃO FUNDO PRETO E LETRA BRANCA E SERÃO AUTO-ADESIVAS  		2	1		COMANDO		FC-T-23				SELEÇÃO DE OPERAÇÃO			
			2	1	ENERGIZADO		LIGADO				MAN. DESL. AUTOM.			
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
					5	1				RODETEL - Equipamentos Elétricos Ltda				
						2	4	QF-AC-02		Rua Cláudio, 422				
3							Vila Romana - São Paulo - SP							
4							Tels. (11) 3872-0395							
5		380V/3F/60Hz + TN					MARÇO - 2018							

PROJETISTA

**ECOTHERM**  
SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO  
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7800

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Nº PROJETO

HOSPITAL DE BEBEDOURO


SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
BLOCO 1 - TÉRREO  
QUADRO ELÉTRICO  
QF-AC-02

FL 11 de 11

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2

ESCALA INDICADA

RÉGUA DE BORNES "1" - FORÇA E COMANDO  
REF: BORNES WEG: BTWM 2,5/4,0

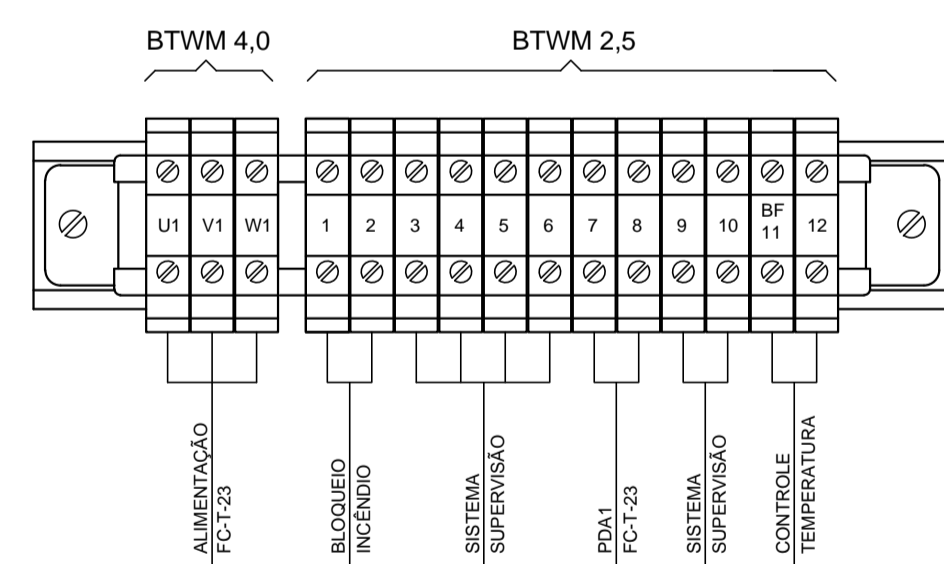

PROJETISTA

**ECOTHERM**  
SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO  
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7800

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Nº PROJETO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
BLOCO 1 - TÉRREO  
QUADRO ELÉTRICO  
QF-AC-02

FL 09 de 11

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2

ESCALA INDICADA

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QDE.	UN.	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MODELO	FABRICANTE	CODIGO
01	01	PC	Q.E.	QUADRO ELÉTRICO - 500 X 400 X 200 mm		SENADOR	
02	01	PC	DJG	Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 16A, proteção térmica e magnético fixo.	DWB160B-16-3DX	WEG	11339625
03	01	PC	DJM1	Disjuntor motor (Azul) com disparador térmico ajustável (6,3 a 10A) e magnético fixo em 13x In.	MPW18-3-U010	WEG	12429372
04	01	PC	DJM1	Bloco de contato (Azul) auxiliar lateral normal 1NA / 1 NF para Disjuntor Motor MPW18/40/80	ACBS-11	WEG	12463909
05	02	PC	DJC1,2	Mini disjuntor bipolar 10A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5KA 230/400V	MDW-C10-2	WEG	10076407
06	01	PC	CA1	Minicontator Auxiliar (Azul) 10A em AC14 e AC15/230V 3NA/1NF Bobina 24VAC 60Hz.	CWCA0-31-00V05	WEG	12486844
07	01	PC	1C1	Minicontator (Azul) 9A em AC-3 (20A/AC1) c/ 1NA Bobina 24VAC V60Hz.	CWC09-10-30 V05	WEG	12486658
08	01	PC	TP1	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 380/24VAC 150VA	TH-6000	ITALLUX	
09	01	PC	L0	Sinaleiro Monobloco com Led Branco 24Vca, furação 22mm.	SM0-E26 24Vca	WEG	10046534
10	01	PC	L1	Sinaleiro Monobloco com Led Vermelho 24Vca, furação 22mm.	SM1-E26 24Vca	WEG	10046530
11	01	PC	CC1	Comutadora 3 posições fixas (45°), com 2NA, Knob Curto na cor preta, furação 22mm.	CK3F45-20000000-3VF	WEG	12923168
12	01	PC	CC1	Bloco de contato 1NA, para comando e sinalização da linha CSW...WH. Sistema de montagem "Front-back"	BC10F	WEG	12891184
13	03	PC	RB1	Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 4 mm²	BTWP 4-AZ	WEG	10289146
14	11	PC	RB1	Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 2,5 mm²	BTWP 2,5-AZ	WEG	10289144
15	01	PC	RB1	Borne fusível para cabo flexível 6 mm².	BTWS 2S	WEG	10261754
16	02	PC	RB1	Tampa de fechamento p/ bornes 2,5-10mm²	TF-BTWP 2,5-10-AZ	WEG	10289466
17	01	PC	RB1	Tampa de fechamento p/ Borne fusível	TF-BTWS 2	WEG	10261771
18	02	PC	RB1	Poste final com parafuso	PF3-BTW	WEG	10289060

PROJETISTA

**ECOTHERM**  
SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO  
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7800

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Nº PROJETO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
BLOCO 1 - TÉRREO  
QUADRO ELÉTRICO  
QF-AC-02

FL 10 de 11

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2

ESCALA INDICADA