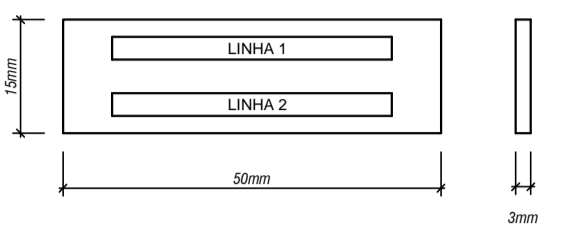
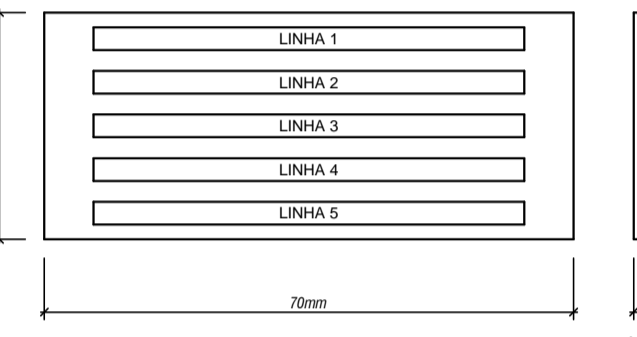


ETIQUETAS DE ACRÍLICO		TIPO	Nº LINHA	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO			
NOTA: TODAS AS ETIQUETAS TERÃO FUNDO PRETO E LETRA BRANCA E SERÃO AUTO-ADESIVAS  		2	1		SATURAÇÃO FILTRO F8	46	FC-2-01		FC-3-19	48	SATURAÇÃO FILTRO F8			
			2	45	FC-1-06	47	LIGADO	48	FC-3-19					
			1		SELEÇÃO DE OPERAÇÃO	50	TESTE DE LÂMPADAS							
			2	(x8pcs.)	MAN. DESL. AUTOM.									
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
			2											
			1											
					5	1		RODETAL - Equipamentos Elétricos Ltda	52					
						2		QF-AC-04		Rua Cláudio, 422				
3	51					Vila Romana - São Paulo - SP								
4		380V/3F/60Hz + TN					Tels. (11) 3872-0395							
5						MARÇO - 2018								

PROJETISTA  
**ECOTHERM**  
 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO  
 www.ecotherm.net.br - (11)3911.7800

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Nº PROJETO

**HOSPITAL DE BEBEDOURO**

FL **51 de 51**

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2

ESCALA INDICADA

SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
 BLOCO 1 - 2º PAVIMENTO  
 QUADRO ELÉTRICO  
 QF-AC-04

LISTA DE MATERIAIS							
ITEM	QDE.	UN.	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MODELO	FABRICANTE	CÓDIGO
30	168	PC	RB1,2	Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 2,5 mm² (azul)	BTWP 2,5-AZ	WEG	10289144
31	75	PC	RB3,4	Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 4 mm² (azul)	BTWP 4-AZ	WEG	10289146
32	09	PC	RB1,2	Borne fusível para cabo flexível 6 mm², fusível 5x20mm ou 5x25mm, In=6,3A	BTWS 2S	WEG	10261754
33	09	PC	RB1,2	Tampa de fechamento p/ Borne fusível	TF-BTWS 2	WEG	10261771
34	04	PC	RB1,2,3,4	Tampa de fechamento p/ bornes 2,5-10mm² (azul)	TF-BTWP 2,5-10-AZ	WEG	10289466
35	08	PC	RB1,2,3,4	Poste final com parafuso	PF3-BTW	WEG	10289060

PROJETISTA  
**ECOTHERM**  
 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO  
 www.ecotherm.net.br - (11)3911.7800

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Nº PROJETO



**HOSPITAL DE BEBEDOURO**

FL **49 de 51**

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2

ESCALA INDICADA

SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
 BLOCO 1 - 2º PAVIMENTO  
 QUADRO ELÉTRICO  
 QF-AC-04

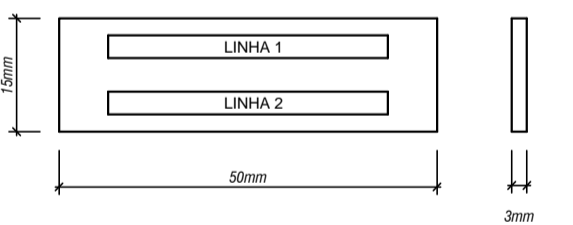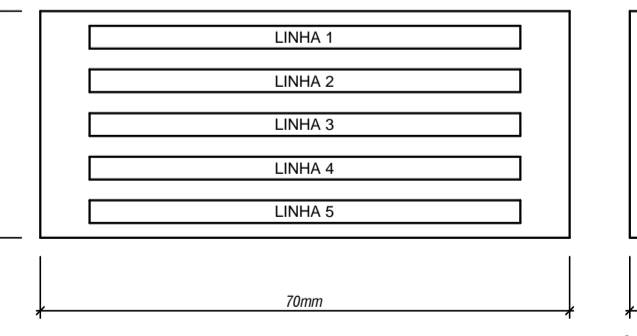ETIQUETAS DE ACRÍLICO		TIPO	Nº LINHA	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO		
NOTA: TODAS AS ETIQUETAS TERÃO FUNDO PRETO E LETRA BRANCA E SERÃO AUTO-ADESIVAS  		2	1		COMANDO	2	FC-1-01	3	EX-1-01	4	RA-FC-1-01		
			2	1	ENERGIZADO	2	LIGADO	3	LIGADO	4	1º ESTÁGIO LIGADO		
			1	5	RA-FC-1-01	6	RU-FC-1-01	7	SATURAÇÃO FILTRO F7	8	SATURAÇÃO FILTRO H13		
			2		2º ESTÁGIO LIGADO		LIGADO		FC-1-01		FC-1-01		
			1	9	FC-1-02	10	EX-1-02	11	RA-FC-1-02	12	RA-FC-1-02		
			2		LIGADO		LIGADO		1º ESTÁGIO LIGADO		2º ESTÁGIO LIGADO		
			1	13	RU-FC-1-02	14	SATURAÇÃO FILTRO F7	15	SATURAÇÃO FILTRO H13	16	FC-1-03		
			2		LIGADO		FC-1-02		FC-1-02		LIGADO		
			1	17	EX-1-03	18	RA-FC-1-03	19	RA-FC-1-03	20	RU-FC-1-03		
			2		LIGADO		1º ESTÁGIO LIGADO		2º ESTÁGIO LIGADO		LIGADO		
			1	21	SATURAÇÃO FILTRO F7	22	SATURAÇÃO FILTRO H13	23	FC-1-04	24	EX-1-04		
			2		FC-1-03		FC-1-03		LIGADO		LIGADO		
			1	25	RA-FC-1-04	26	RA-FC-1-04	27	RU-FC-1-04	28	SATURAÇÃO FILTRO F7		
			2		1º ESTÁGIO LIGADO		LIGADO		FC-1-04		FC-1-04		
			1	29	SATURAÇÃO FILTRO H13	30	FC-1-05A	31	RA-FC-1-05A	32	RA-FC-1-05A		
			2		FC-1-04		LIGADO		1º ESTÁGIO LIGADO		2º ESTÁGIO LIGADO		
			1	33	RA-FC-1-05A	34	RU-FC-1-05A	35	RU-FC-1-05A	36	SATURAÇÃO FILTRO F8		
			2		3º ESTÁGIO LIGADO		2º ESTÁGIO LIGADO		FC-1-05A		FC-1-05A		
			1	37	FC-1-05B	38	RA-FC-1-05B	39	RA-FC-1-05B	40	RA-FC-1-05B		
2		LIGADO		1º ESTÁGIO LIGADO		2º ESTÁGIO LIGADO		3º ESTÁGIO LIGADO					
1	41	RU-FC-1-05B	42	RU-FC-1-05B	43	SATURAÇÃO FILTRO F8	44	FC-1-06					
2		1º ESTÁGIO LIGADO		2º ESTÁGIO LIGADO		FC-1-05B		LIGADO					
		5	1										
			2										
			3										
			4										
			5										

PROJETISTA  
**ECOTHERM**  
 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO  
 www.ecotherm.net.br - (11)3911.7800

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Nº PROJETO

**HOSPITAL DE BEBEDOURO**

FL **50 de 51**

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-026-R2

ESCALA INDICADA

SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
 BLOCO 1 - 2º PAVIMENTO  
 QUADRO ELÉTRICO  
 QF-AC-04