

- LISTA DE MATERIAIS:
- TUBO 65MM
  - TE 65MM
  - NIPLE 65MM
  - VALVULA GLOBO ANGULAR 45° X 65MM (MONTADA A 45° EM RELAÇÃO AO PLANO DA PAREDE)
  - ENGATE RAPIDO TIPO STORZ 65MM
  - TAMPÃO STORZ COM CORRENTE 65MM
  - 0.45M PARA ABRIGOS COM MANGUEIRAS DE 15 E 20M
  - 0.60M PARA ABRIGOS COM MANGUEIRAS DE DOIS LANCES DE 15M (30M)
  - 0.75M PARA ABRIGOS COM MANGUEIRAS DE 15 E 20M
  - 0.90M PARA ABRIGOS COM MANGUEIRAS DE DOIS LANCES DE 15M (30M)

NOTA: CORRIMÃO EM TODAS AS ESCADAS COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE CONF. NBR 9077/93

NOTAS:

- CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ÁREAS OBEDECERÃO O ITEM 5.1.3 DA I.T.-10 DO D.E. 56.819/2011.
- AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA OBEDECERÃO O ITEM 5.1.3 DA I.T. 01/11 E O ITEM 6.4 DA I.T. 20 DO D.E. 56.819/2011.
- A CENTRAL DE ALARME ESTÁ LOCALIZADA EM LOCAL DE VIGILÂNCIA HUMANA PERMANENTE CONFORME ITEM 5.5 DA I.T. 19 DO D.E. 56.819/2011.

ANEXO H ( Informativo )	
EXTINTORES I.T. 21/11	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20B:C GÁS CARBÔNICO - 5B:C
ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A I.T. N° 18/11 - D.E. 56.819/11 BLOCOS AUTÔNOMOS - LÂMPADAS FLUORESCENTES 15W AUTONOMIA MÍNIMA DE UMA HORA
DETECÇÃO E ALARME	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 19/2011
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 63 E 75mm (AÇO GALVANIZADO) HIDRANTES MANG.- 38mm - COMP. 30m ESGUICHOS REGULÁVEL - INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 20/2011
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 17/2011

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56819/11				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-1	ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	ESCRITÓRIO
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-4	LABORATÓRIOS	LABORATÓRIO QUÍMICO


CARGA INCÊNDIO - I.T. - 14/2011			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA INCÊNDIO EM MJ/m2
D	ESCRITÓRIO	D-1	700
D	LABORATÓRIO	D-4	500

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA INCÊNDIO	
RISCO	CARGA INCÊNDIO EM MJ/m2
MÉDIO	700

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (I.T.-10/11)		
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A

SIMBOLOGIA	
EXTINTOR PORTÁTIL - ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE EXTINTORA - 2A	
EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ QUÍMICO SECO BC CAPACIDADE EXTINTORA - 20B	
EXTINTOR PORTÁTIL - CO2 CAPACIDADE EXTINTORA - 5B:C	
HIDRANTE SIMPLES	
REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO	
ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)	
BOMBA DE INCÊNDIO DO SISTEMA DE HIDRANTES	
RESERVA DE INCÊNDIO	
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ACLARAMENTO	
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	
CENTRAL DE ALARME COM BATERIAS	
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
CHAVE ELÉTRICA PRIMÁRIA	
PARARRAIOS GAIOLA DE FARADAY	
CENTRAL PREDIAL DE GLP	
DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	
GRUPO MOTO GERADOR	
ELEVADOR SIMPLES	
PORTA CORTA FOGO, RESISTÊNCIA AO FOGO 90 min.	
PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO TRRF > 90 min.	
BARRA ANTIPÂNICO	

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
PAV. TÉRREO	2.093,73
1º PAV.	2.073,18
2º PAV.	1.489,84
3º PAV.	362,60
TOTAL	6.019,35

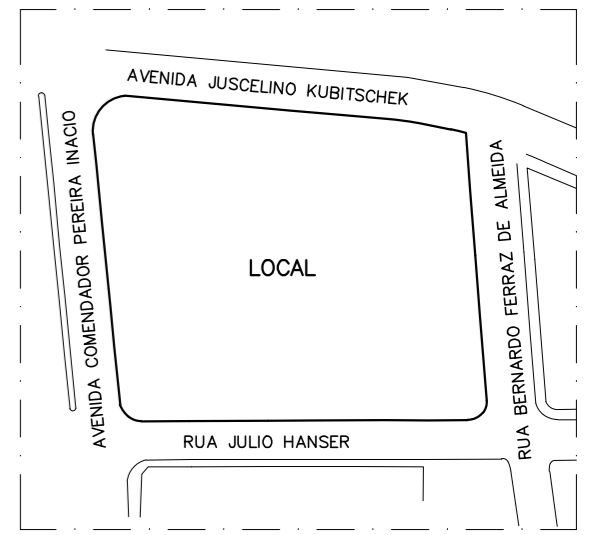

ENG. RESPONSÁVEL:  
MAURO L. C. BACCAGLINI  
CREA: 0601448822

PROPRIETÁRIO:  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE  
DIRETOR RESPONSÁVEL DO DRS XVI - SOROCABA  
DR. JOÃO MARCIO GARCIA

<b>GRAPHOS</b> ENGENHARIA LTDA R. DUARTE DE AZEVEDO, 448 CJ.144 - SANTANA FONE: 2950-9564	CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP DRS XVI - SOROCABA	FOLHA
	LOCAL: R.COM. PEREIRA INÁCIO, 105 - SOROCABA - SP	01/08
ASSUNTO: PROPOSTA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	TÍTULO: DETALHES GERAIS	
ESCALA: INDICADA	DATA: NOVEMBRO/13	DESENHO: NEIDE