PARTE A

PARTE A

PARTE C

PARTE D

PARTE D

PLANTA GERAL

ESC. 1/200

LISTA DE RÉGUAS

NOME	AMBIENTE	ELÉTRICA	GASES	TECOM
GASE01	TURQUESA/PEQUENOS PROCEDIMENTOS	RÉGUA COM 10 TOMADAS 127V F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A, INTERRUPTOR E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO, 1 PONTO DE DIÓXIDO-NITROSO	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 2 RJ-45
GASE02	CENTRO CIRÚRGICO/ MANUTENÇÃO	RÉGUA COM 10 TOMADAS F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	2 PONTOS DE OXIGÊNIO, 2 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTOS DE VÁCUO, 1 PONTO DE DIÓXIDO-NITROSO	2 RJ-45 NAS RÉGUAS
GASE03	SALA DE RECUPERAÇÃO/ SALA DE OBSERVAÇÃO/ RAIO X	5 TOMADAS 127V F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A, INTERRUPTOR E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 1 RJ-45
GASE04	COLONOSCOPIA/ BRONCOSCOPIA/ ENDOSCOPIA	RÉGUA COM 5 TOMADAS F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	2 PONTOS DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO	1 RJ-45
GASE05	SALA DE MEDICAMENTOS	2 TOMADAS F+N+T+10A, 1 TOMADA 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO	1 RJ-45
GASE06	CURATIVOS	4 TOMADAS 127V F+N+T+10A, 1 TOMADAS 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	1 PONTOS DE OXIGÊNIO, 1 PONTOS DE AR COMPRIMIDO	1 RJ-45
GASE07	TOMOGRAFIA/ RESSONANCIA/		1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE DIÓXIDO NITROSO	1 RJ-45

LEGENDA LUMINÁRIAS

- Embutir Redonda – LED 23W 4000K
- Embutir Quadrada – Ferro Modular – LED 32W 4000K
- Embutir Quadrada – LED 40W 4000K
- Embutir Retangular – Ferro Modular – LED 31W 4000K
- Embutir Retangular – LED 31W 4000K
- Embutir Retangular Hermética – LED 35W 4000K
- Embutir Quadrada – LED 23W 4000K
- Embutir Quadrada Orientável – LED 35W 4000K
- Sobrepor Retangular – LED 31W 4000K
- Fixita de Iluminação Externa Tipo Pétala LED 2x40W 5000K
- Embutido no Piso Retangular – LED 44W 3000K
- Balizador para jardim – LED 4000K
- Arandela de sobrepor – 8W 3000K 638m Direcionamento direto e indireto.

LEGENDA FIAÇÃO



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDAS

NOTAS

NOTAS:

1. PARA LEGENDA, VIDE FOLHA 01.
2. TODAS TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø40mm.
3. TODO CABEAMENTO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø2,5mm².
4. TODA TUBULAÇÃO PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO PARA SISTEMA DETEÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO, ADOTAR 40mm.
6. TODA TUBULAÇÃO DE SOM/TV, SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
7. CABEAMENTO QUANDO APLICADO EM ELETROCALHAS, PERFILADOS E ENTERRADOS, UTILIZAR CABOS COM ISOLAMENTO 0,6/1kV.
8. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALOGENIOS E NTD0100S.
9. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER METÁLICOS, CLASSE MEDIO, DO TIPO GALVANIZADO ELETROLÍTICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADAS À FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
10. TODOS OS ELETRODUTOS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRERÁ PELO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE

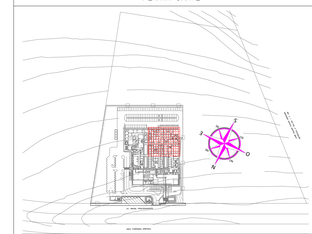

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
01	11/09/20	CONFORME COMENTARIOS	HPC
00	18/08/20	EMISSÃO INICIAL	HERTEZ

AUTORES DO PROJETO

SVAIZER & GUTIERREZ engenharia
Rua Alvares Penteado, 112 - 5º andar
São Paulo - SP
TELEFAX: (11) 4796-1420
E-MAIL:engenharia.sg@uol.com.br

CLIENTE

PROJETO CEDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE ELETRICA

NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARÍLIA

REFERÊNCIA: TÉRREO – PARTE B
PLANTA – ILUMINAÇÃO

LOCAL: AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N – MARÍLIA

PROJETISTA:	COORDENADOR:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA:
HPC	HERTEZ PUGGINA	01	1:50	06/35
DATA:	ARQUIVO:			
24/04/20	24/04/20	PMRP–AME–ELE–PE–006–R01.DWG		

A1O – 147.0 x 90.4 cm